

Low-Grain Refrigerant DEHUMIDIFIER**EPD100LGR****ECOR^{PRO}**

- **MANUAL**
Compressor Dehumidifier
- **GEBRAUCHSANLEITUNG**
Kompressor-Luftentfeuchter
- **MODE D'EMPLOI**
Déshumidificateur à compresseur
- **MANUAL DE USUARIO**
Deshumidificador de compresor
- **GEBRUIKSAANWIJZING**
Luchtontvochtiger met compressor

UK
EU

CONTENTS • CONTENU • CONTENIDO • INHALT • INHOUD

● English **en**

- Introduction
- How the unit works
- General and safety
- Installation
- Operation and settings
- Code message
- Cleaning and maintenance
- Trouble shooting
- Technical specifications

1-17

Deutsch **de**

- Einführung
- Funktionsweise des Geräts
- Allgemeines und Sicherheit
- Installation
- Bedienung und Einstellungen
- Fehlermeldungen
- Reinigung und Wartung
- Behebung von Fehlfunktionen
- Technische Daten

18-34

Français **fr**

- Introduction
- Fonctionnement de l'appareil
- Généralités et sécurité
- Installation
- Fonctionnement et réglages
- Message de code
- Nettoyage et entretien
- Dépannage
- Spécifications techniques

35-51

Español **es**

- Introducción
- Cómo funciona la unidad
- Generalidades y seguridad
- Instalación
- Funcionamiento y ajustes
- Mensaje de código
- Limpieza y mantenimiento
- Solución de problemas
- Especificaciones técnicas

52-68

Nederlands **nl**

- Introductie
- Hoe het apparaat werkt
- Algemeen en veiligheid
- Installatie
- Gebruik en instellingen
- Codes
- Schoonmaken en onderhoud
- Verhelpen van storingen
- Technische gegevens

69-85



PROFESSIONAL (BUILDING) DEHUMIDIFIER

● EPD100LGR (Low Grain Refrigerant)

Warning:

To reduce the risk of injury, the user must read and understand this manual before using this product.



● Thank you!

Thank you for choosing this product.
Save this manual for future reference.

This ECOR PRO dehumidifier is a powerful dehumidifier suitable for professional use.

For more than 50 years, we have specialised in both air treatment and the production and development of dehumidifiers and mobile air conditioners.

Our quality products are manufactured according to the latest technological developments and are specially designed to achieve a clean, better and more pleasant indoor climate.

To ensure that you get the most out of all the possibilities, we recommend that you read these operating instructions carefully. Keep the instructions in a safe place within easy reach, so that you can refer to them again at a later date if necessary.

● Safety instructions

For safety reasons, please read these operating instructions carefully before using your appliance. The device is intended exclusively for professional use by qualified personnel. Persons who are not familiar with this device should not use it.

● Check the mains with the rating plate.

The dehumidifier is suitable for indoor use only with a grounded electrical outlet.

Connection voltage:

220-240 Volt (50 Hz) - IEC 60309 plug for UK and EU.

UK
EU

ECOR^{pro}
www.ecor-pro.com

Industrial Dehumidifier

Serial Number

Model	EPD100LGR	Power Supply	220-240V~50Hz
Water Removal	50L/day (35°C RH95%) 35L/day (30°C RH80%) 20L/day (27°C RH60%)	Rated Power	475W
Refrigerant	R290/0.135kg	Rated Current	2.1A
Max Suction Pressure	2.5MPa	Operating Range	1~38°C
Max Discharge Pressure	4.5MPa	Net Weight	22.0 kg

Unit must be electrically grounded.

- Insert 3-prong plug on power cord directly into matching grounded receptacle.
- Do not use with an adaptor.



FIRE AND ELECTRIC SHOCK HAZARD

- Keep wiring and cables dry.
- Do not operate in standing water.
- If electrical components become wet, allow to dry completely before using.



en

HOW THE UNIT WORKS

- Humid air is drawn into the device by a rotating fan. After passing through the filter, which stops dust particles, the air is cooled by a cooling coil. The water vapour in the air condenses into water, which is discharged via a discharge hose. The drier air is then heated by a heat exchanger and blown back into the room by the fan.

Description of parts

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1 housing | 6 dry air outlet |
| 2 rating plate | 7 condensation drain |
| 3 cable | 8 handle/lever |
| 4 wheels | 9 air inlet |
| 5 control panel/display | 10 filter |

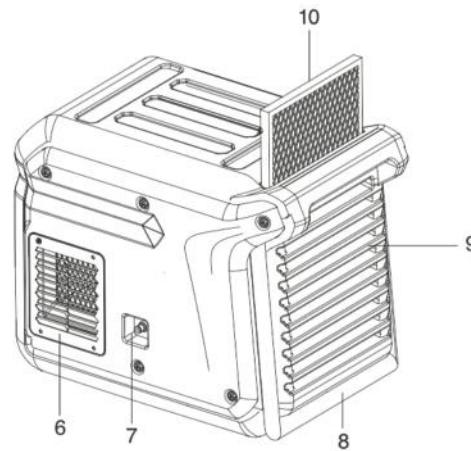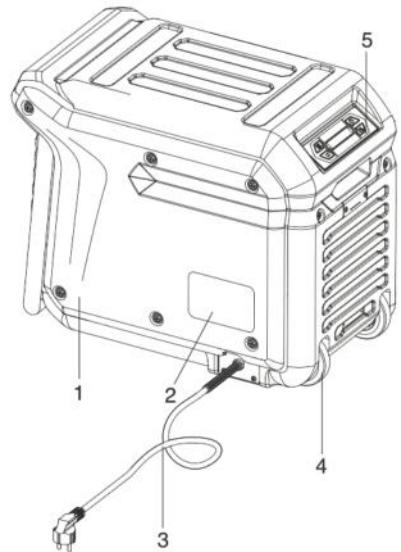

GENERAL AND SAFETY (1)

- The installation must be in full accordance with the local regulations, provisions and standards.
Please note that the dehumidifier must have stood upright for at least one hour before use.
 - When you are not using the dehumidifier, always unplug it from the wall socket.
 - Keep children out of reach of the device.
 - Maintenance and repairs should only be carried out by certified personnel. Otherwise the warranty will become void.
 - This dehumidifier is a safe device (CE). However, as with any electrical appliance, care should be taken.

The environmentally friendly R290 refrigerant is in a closed circuit; it is highly flammable. Please observe the following!: No open flames or sources of heat in the vicinity of the appliance in the same room. Do not open the closed refrigeration circuit. Only qualified personnel, trained, certified and accustomed to using flammable refrigerants may carry out maintenance work.
See warning next page.

- Always disconnect the power supply before cleaning the unit or any part of it.
- Never clean the dehumidifier by spraying it with water or immersing it in water.
- Do not cover or insert anything into the openings of the dehumidifier.
- Only install the device in an area that corresponds to its IP rating.



NEVER connect the unit using an extension cord. If a suitable earthed socket is not available, have this installed by a certified professional.

- The plug must always be easily accessible when the appliance is connected.

Important: The appliance MUST always be connected to earth. If the power supply is not earthed, do not connect the device at all.



Warning! Never use the appliance if the cord or plug is damaged. If the cord is damaged, have it replaced by an authorised professional to avoid danger and accidents.

en

GENERAL AND SAFETY (2)

● WARNING FOR R290 REFRIGERANT! (FOR UK AND EU ONLY)

UK
EU

R290 refrigerant is a flammable natural gas and may only be used by certified personnel. Leaking refrigerant can cause fire and explosion, therefore NEVER work on the device yourself! **Store, install and use the dehumidifier in rooms with at least 4 m² of floor space.**

R290 is heavier than air. If the unit is leaking gas, the highest concentration will be near the floor. R290 (propane gas) is odourless.

● NEVER USE THE DEHUMIDIFIER

- in the vicinity of open fire (such as a cigarette, candle, etc.) or a heat source (stove, hot lamp).
- in an industrial environment with a risk of gas and/or dust explosions
- in places where the cord can easily be damaged or trapped
- when children are present without supervision
- where there is a risk of liquid falling on or into the device
- where the appliance can be damaged by chemicals

The appliance is NOT suitable for DIY repair.

If a gas leak is suspected, have a certified service engineer investigate. Stay away from the unit. Evacuate the area.

INSTALLATION (1)

● Before start-up

Location

For best results, run your dehumidifier in a closed space. Close doors and windows. Place the unit by a wall, free of obstacles and free of anything that obstructs the airflow (inlet and outlet).



Position

Always leave the device upright for at least one hour after transport. Oil from the compressor can then flow back into the compressor from the cooling coils. The device must be upright and level.

● Discharge hose connection

Your dehumidifier comes with a drainage hose. The hose can be attached to the unit with a quick connector. Unwind the drainage hose and place the end into a sink, drain, bucket or outside the area to be dehumidified where the water can drain away. If using a bucket, empty the bucket regularly so that it does not overflow.

NB. Always roll out the drainage hose completely. Never place the end higher than 3.5 metres. Check the hose for kinks and obstacles, so that the condensation water is not obstructed in its flow. This prevents leakage from the pump.

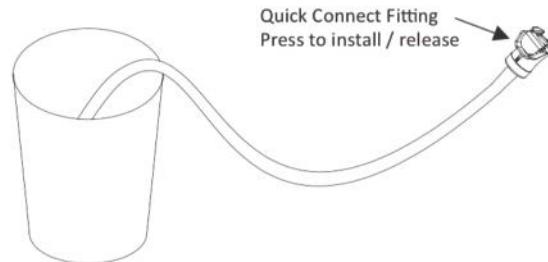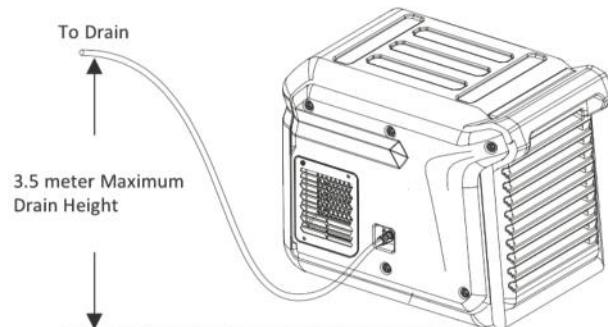


en

INSTALLATION (2)

• Installation of additional hose / dry air outlet


An external hose can be optionally mounted on the discharge grille. This can be useful for certain drying requirements.

- 1) Remove the four screws of the air outlet grill
- 2) Place the adapter provided on top of the outlet grill
- 3) Replace the four screws to hold adapter and grill

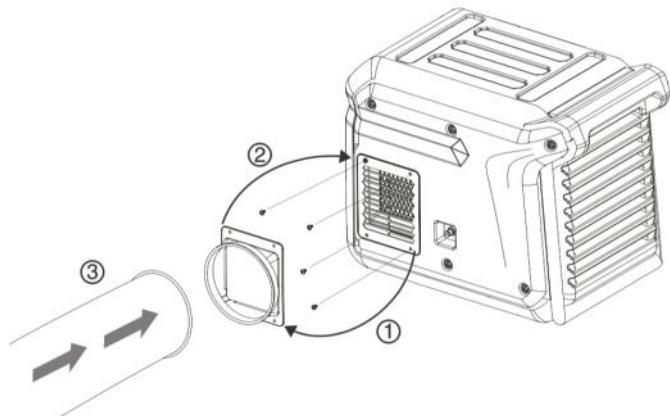

Straps can be used to easily secure the power cord and drain hose.

OPERATION AND SETTINGS

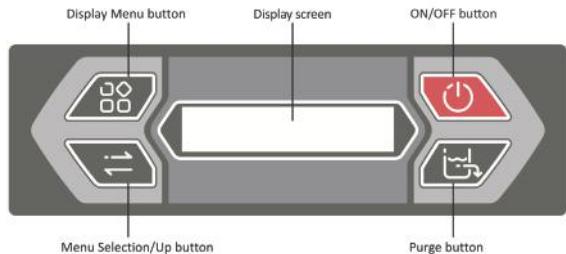

UNIT	ON	00 : 00
(00 %)		00 °C 00 %

Control panel

Display Menu button - Display screen - On/off button

Menu selection / Up - Purge button

Main Menu - Display

Connect to an earthed socket.

When the unit is connected it starts the diagnostic procedure. The display shows "self diagnosis".

When the unit is ready, the display shows "stand by".

Switching the unit on/off

Press the "on/off" button. The unit starts up, the display shows "unit on".

Operating time 00:00, set value (00%), current temperature 00 °C and current humidity 00%.

en

P L E A S E W A I T
C O M P D E L A Y 0 0 0

If the display reads PLEASE WAIT COMP DELAY and performs a numeral count down from a maximum of 180 seconds to 0, this is the compressor delay protection. Once the unit completes the compressor delay protection, it will start working immediately.



U N I T O N 0 0 : 0 0 P
(0 0 %) 0 0 ° C 0 0 %

Purge

Press the purge button, the unit will pump for 50 seconds to manually empty water from the condensate pump reservoir.

During normal operation, the pump purges 90 seconds when the reservoir is full. The display will flash P in top right corner.

Notice: Always press the PURGE button prior to move the unit.



Display Menu

Press the DISPLAY MENU button to cycle through the display of additional dehumidifier conditions and User Setting. To return to the Main Menu, wait for 10 seconds no operation or keep pressing DISPLAY MENU button till it is back to Main Menu.



J O B H O U R S
R E S E T > 0 0 : 0 0

L I F E H O U R S
0 0 0 0 : 0 0

< I N L E T O U T L E T
0 0 ° C 0 0 % 0 0 ° C 0 0 %

Menu Selection

Press the MENU SELECTION button to change / check the value on the "User Setting Menu Display". The MENU SELECTION button acts as the UP button for adjusting the set value for humidistat mode operation.

Use the DISPLAY MENU and MENU SELECTION buttons to check and set some functions.

Each press of DISPLAY MENU button, will show the next parameter. When you wish to adjust, press the MENU SELECTION button, the arrow shown in the left top corner means you can adjust the parameter or the screen is locked. Press DISPLAY MENU button to exit the locked interface.

Job hours

Press MENU SELECTION to reset the working hours to zero.

Life hours

Shows total of unit hours. This value cannot be modified.

Temperature of Inlet / Outlet

Shows current temperature and relative humidity of inlet and outlet.

en



< H U M I D I S T A T M O D E
O N > 5 5 %



< T E M P U N I T S
°C >



C O I L T E M P
0 0 ° C



C O M P R S S C U R R E N T
0 0 0 A



E 1	E 2	E 5	P
E 3	E 4	E C	

Humidistat Mode

Press MENU SELECTION to adjust the set value from CO-35%-40%-45%-50%-55%-60%-65%-70%-75%-80%-85%-90%. Choose the desired value and wait for 5 seconds, the setting will be kept.
CO means continuously dehumidifying.

Temp Units

Shows the current temperature scale. Press MENU SELECTION to select Fahrenheit or Centigrade scale.

Coil Temp

Shows the evaporator coil temperature.

Comprss Current

Shows the current in amps.
If the unit can not detect the compressor current, the display shows - - A.

Code Message

If the unit on-board diagnostics discover a problem, the unit will display an error message, see the Code Message next page.

CODE MESSAGE

Code	Explanation
E1	Temperature sensor error
E2	Inlet sensor error
E3	Cooling system failure
E4	Pump error
E5	Outlet sensor error
EC	Overcurrent Protection
D	Defrosting
P	Purging

en

CLEANING AND MAINTENANCE (1)

● Attention! Always disconnect from the mains before cleaning or servicing.

- Maintenance may only be carried out by qualified personnel.
- The appliance must be disconnected from the mains before the covers are removed.
- If the appliance is not running, the heating element may still be hot.

● REFRIGERANT R290 (UK/EU only)

Cooling is achieved by using R290 refrigerant, a natural gas - propane - in a closed system. Since it is highly flammable, caution is advised: **no open flame or source of heat near the appliance, use and storage in a room with a floor space of at least 10 m²**, annual inspection by an authorised professional, who will top up the refrigerant if necessary.

● Cleaning the filter

- To remove the filter, first loosen the screw in the middle. (e.g. with a coin).
- The unit has an intake air filter that must be checked periodically and checked and cleaned if necessary.
- Clean it with a hoover or wash it.
- The filter must be completely dry before being replaced.

CAUTION: Never run the unit without the filter, dust will adversely affect operation.

● Housing

Wipe regularly with a damp cloth using a mild household detergent.


CLEANING AND MAINTENANCE (2)

- **Attention! Always disconnect from the mains before cleaning or servicing.**

Keep the filter, spirals and all grilles clean.

This will help ensure proper operation.

- 1 Remove the hose from the air outlet (if fitted)
- 2 Unscrew the side panels (6 screws)
- 3 Take out the filter and clean it.
- 4 Remove dust from the panels with a soft dry cloth.
- 5 Clean the inside carefully with a hoover, be careful not to damage delicate parts.
- 6 Attach the side panels in the reverse order.

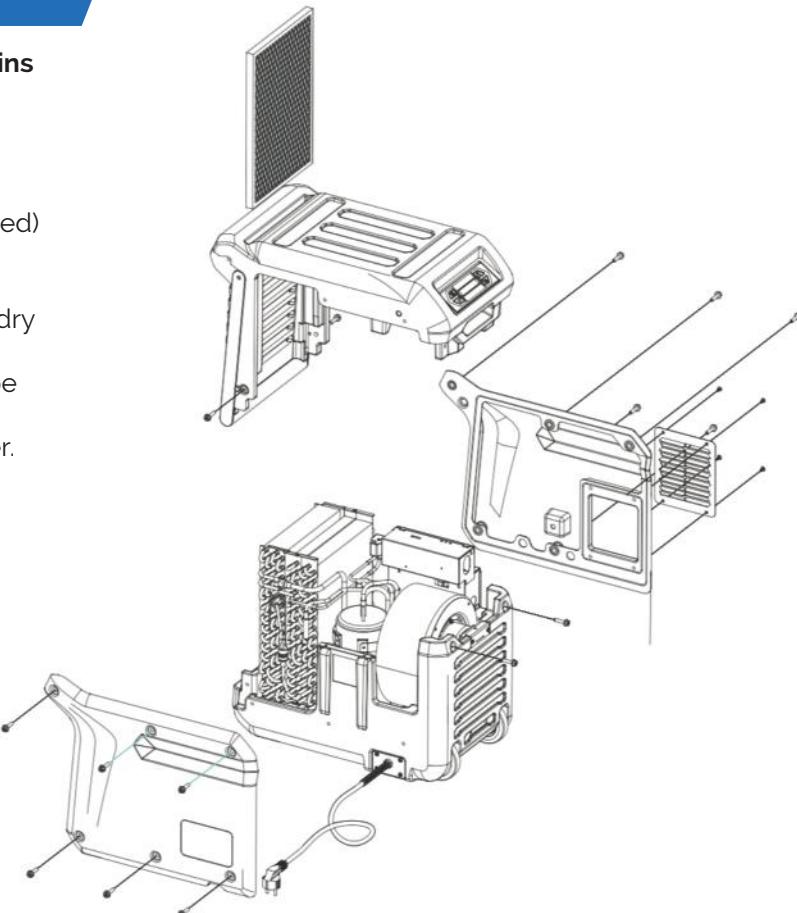

en

TROUBLE SHOOTING

Fault	Cause	Solution
Water drips out when moving the unit.	Unit was unplugged before purging was complete.	Purge unit before moving.
Unit does not operate.	<ul style="list-style-type: none">- No power to machine.- Unit not switched on.- The set humidity level has been reached.	<ul style="list-style-type: none">- Plug in unit. Check power at outlet and base of unit.- Switch on the unit.- Choose CO (continuous) if you still want to dehumidifying after the set value has been reached.
Water on the floor.	The drain hose is loose. Not correctly connected.	<ul style="list-style-type: none">- Tighten the connection of the drain hose.
Unit collects too little water.	<ul style="list-style-type: none">- Room temperature is too low.- The doors and windows are open.- The unit has not been used long enough.- The air filter, coils are dirty.	<ul style="list-style-type: none">- Increase the room temperature.- Close all doors and windows.- Allow the unit to run more time.- Check the filter and coils and clean.

TECHNICAL SPECIFICATIONS EPD100LGR

UK
EU

Water Removal Capacity	50 L/day (35 °C RH90%)
	35 L/day (30 °C RH80%)
	20 L/day (27 °C RH60%)
Voltage / Frequency	220-240V ~50Hz
Rated Power	475 W
Rated Current	2.1 A
Air Flow	330 m ³ /h
Noise	55 dB (A)
Refrigerant	R290 / 0.135 kg
Operation Temperature	1 ~38 °C
N. Weight	22 kg
Dimensions (W x H x D)	310 x 370 x 500 mm
Power Cord	5 m
Drain hose	12 m



220-240 Volt (50 Hz) -
IEC 60309 plug
for UK and EU

Unit must be electrically grounded.

- Insert 3-prong plug on power cord directly into matching grounded receptacle.
- Do not use with an adaptor.



WARNING: APPLIANCE SHALL NOT BE INSTALLED, NOT OPERATED AND NOT STORED IN A ROOM WITH A FLOOR AREA LESS THAN 4 M²

FIRE AND ELECTRIC SHOCK HAZARD

- Keep wiring and motor dry.
 • Do not operate in standing water.
 • If electrical components become wet, allow to dry completely before using.

Max. Suction pressure 2.5 MPa

Max. Discharge pressure 4.5 MPa



Subject to modifications.

Luftentfeuchter mit niedrigem Kältemittelgehalt



EPD100LGR

ECOR^{PRO}

GEBRAUCHSANLEITUNG

Kompressor-Luftentfeuchter
(Low Grain Refrigerant)

UK
EU



✓
RoHS



CE

CONTENTS • CONTENU • CONTENIDO • INHALT • INHOUD

● English en

- Introduction
- How the unit works
- General and safety
- Installation
- Operation and settings
- Code message
- Cleaning and maintenance
- Trouble shooting
- Technical specifications

1-17

Deutsch de

- Einführung
- Funktionsweise des Geräts
- Allgemeines und Sicherheit
- Installation
- Bedienung und Einstellungen
- Fehlermeldungen
- Reinigung und Wartung
- Behebung von Fehlfunktionen
- Technische Daten

18-34

Français fr

- Introduction
- Fonctionnement de l'appareil
- Généralités et sécurité
- Installation
- Fonctionnement et réglages
- Message de code
- Nettoyage et entretien
- Dépannage
- Spécifications techniques

35-51

Español es

52-68

- Introducción
- Cómo funciona la unidad
- Generalidades y seguridad
- Instalación
- Funcionamiento y ajustes
- Mensaje de código
- Limpieza y mantenimiento
- Solución de problemas
- Especificaciones técnicas

Nederlands nl

69-85

- Introductie
- Hoe het apparaat werkt
- Algemeen en veiligheid
- Installatie
- Gebruik en instellingen
- Codes
- Schoonmaken en onderhoud
- Verhelpen van storingen
- Technische gegevens

19




INDUSTRIE-LUFTENTFEUCHTER

- **EPD100LGR** (Low Grain Refrigerant)

Ideal für den Bausektor

Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Gerät benutzen.

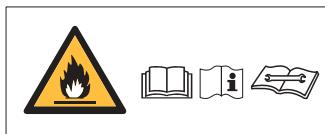

- Vielen Dank!

Vielen Dank, dass Sie sich für den ECOR PRO Luftentfeuchter entschieden haben. Er ist ein leistungsstarker Luftentfeuchter für den professionellen Einsatz. Seit mehr als 50 Jahren haben wir uns sowohl auf die Luftaufbereitung als auch auf die Produktion und Entwicklung von Luftentfeuchtern und mobilen Klimageräten spezialisiert.

Unsere Qualitätsprodukte werden nach den neuesten technologischen Entwicklungen hergestellt und sind speziell darauf ausgerichtet, ein sauberes, besseres und angenehmeres Raumklima zu erreichen.

Um sicherzustellen, dass Sie alle Funktionen optimal nutzen können, empfehlen wir Ihnen, dieses Handbuch sorgfältig zu lesen. Bewahren Sie die Anleitung an einem sicheren Ort in Reichweite auf, damit Sie bei Bedarf später darauf zurückgreifen können.

- **Sicherheitsanweisungen**

Bitte lesen Sie diese Anleitung aus Sicherheitsgründen sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen. Das Gerät ist nur für den professionellen Einsatz durch qualifiziertes Personal bestimmt. Personen, die mit diesem Gerät nicht vertraut sind, sollten es nicht verwenden.

- Prüfen Sie die Netzspannung anhand des Typenschildes. Der Luftentfeuchter ist nur für die Verwendung in Innenräumen mit einer geerdeten Steckdose, Spannung 220-240V (50Hz) für Europa..

UK
EU

ECOR^{pro}
www.ecor-pro.com

Industrial Dehumidifier


Serial Number

Model	EPD100LGR	Power Supply	220-240V~50Hz
Water Removal	50L/day (35°C RH95%)	Rated Power	475W
	35L/day (30°C RH80%)	Rated Current	2.1A
	20L/day (27°C RH60%)	Operating Range	1~38°C
Refrigerant	R290/0.135kg	Net Weight	22.0 kg
Max Suction Pressure	2.5MPa		
Max Discharge Pressure	4.5MPa		



Made in
P.R.C.

- Unit must be electrically grounded.**
- Insert 3-prong plug on power cord directly into matching grounded receptacle.
 - Do not use with an adaptor.



FIRE AND ELECTRIC SHOCK HAZARD

- Keep wiring and cables dry.
- Do not operate in standing water.
- If electrical components become wet, allow to dry completely before using.



de

FUNKTIONSWEISE

- Ein rotierender Ventilator saugt feuchte Luft in das Gerät. Nach dem Durchgang durch den Filter, wodurch Staubpartikel zurückgehalten werden, wird die Luft durch eine Kühlspirale abgekühlt. Der Wasserdampf in der Luft kondensiert zu Wasser, das durch einen Ablaufschlauch abgeleitet wird. Die trockenere Luft wird danach mit Hilfe eines Wärmeschalters erwärmt und durch den Ventilator in den Raum zurückgeblasen.

Beschreibung Teile

- | | |
|---------------|------------------------|
| 1 Gehäuse | 6 Luftauslass |
| 2 Typenschild | 7 Kondenswasser-Ablauf |
| 3 Kabel | 8 Griff/Hebel |
| 4 Räder | 9 Lufteinlass |
| 5 Bedienfeld | 10 Filter |

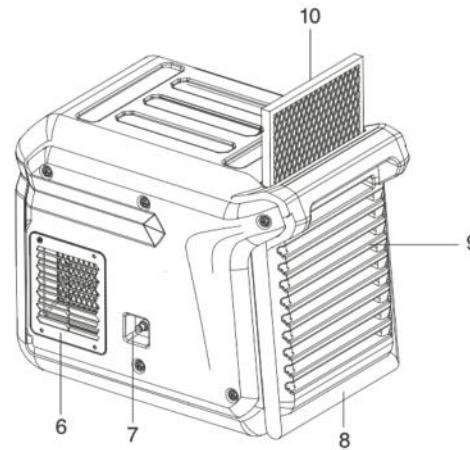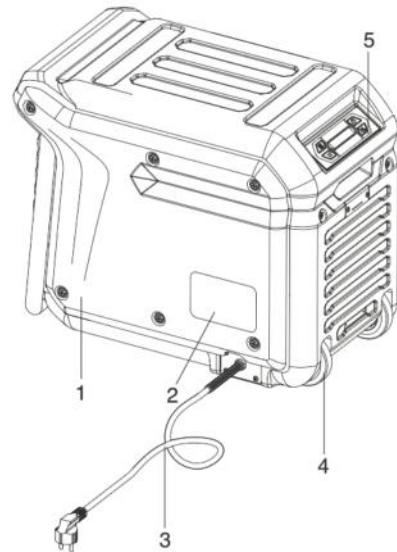

ALLGEMEINES UND SICHERHEIT (1)

- Die Installation muss in vollem Umfang den örtlichen Vorschriften, Bestimmungen und Normen entsprechen.
Bitte beachten Sie, dass der Luftentfeuchter vor der Verwendung mindestens eine Stunde lang aufrecht gestanden haben muss.
 - Wenn Sie den Luftentfeuchter nicht benutzen, ziehen Sie immer den Netzstecker.
 - Halten Sie Kinder von dem Gerät fern.
 - Wartung und Reparaturen sollten nur von zertifiziertem Personal durchgeführt werden. Andernfalls erlischt die Garantie.
 - Dieser Luftentfeuchter ist ein sicheres Gerät (CE). Seien Sie jedoch, wie bei jedem elektrischen Gerät, vorsichtig.
- Das umweltfreundliche Kältemittel R290 befindet sich in einem geschlossenen Kreislauf; es ist hochentzündlich. Achten Sie darauf, dass sich keine offenen Flammen oder Wärmequellen in der Nähe des Geräts im gleichen Raum befinden. Der geschlossene Kühlkreislauf darf nicht geöffnet werden. Nur qualifiziertes, geschultes, zertifiziertes und im Umgang mit brennbaren Kältemitteln geübtes Personal darf die Wartung durchführen.

- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch unqualifizierte Personen geeignet.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie das Gerät oder Teile davon reinigen.
- Reinigen Sie den Luftentfeuchter niemals durch Besprühen mit Wasser oder durch Eintauchen in Wasser.
- Decken Sie die Öffnungen des Luftentfeuchters nicht ab und stecken Sie keine Gegenstände hinein.
- Installieren Sie das Gerät nur in einem Bereich, der seiner IP-Schutzart entspricht.

Schließen Sie das Gerät NIEMALS über ein Verlängerungskabel an. Wenn keine geeignete Schutzkontaktsteckdose vorhanden ist, lassen Sie diese von einem zertifizierten Fachmann installieren.

- Der Stecker muss immer leicht zugänglich sein, wenn das Gerät angeschlossen ist.

Wichtig! Das Gerät MUSS immer mit der Erde verbunden sein. Wenn die Spannungsversorgung nicht geerdet ist, schließen Sie das Gerät auf keinen Fall an.

Vorsicht! Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Wenn das Kabel beschädigt ist, lassen Sie es von einer qualifizierten Fachkraft austauschen, um Gefahren und Unfälle zu vermeiden.

de

ALLGEMEINES UND SICHERHEIT (2)

• Warnung für Kältemittel R290!



Das Kältemittel R290 ist ein brennbares natürliches Gas und darf nur von zertifiziertem Personal verwendet werden. Auslaufendes Kältemittel kann Feuer und Explosion verursachen, deshalb NIEMALS selbst das Gerät öffnen! Lagern, installieren und verwenden Sie den Luftentfeuchter in Räumen mit einer Grundfläche **von mindestens 4 m²**.

R290 ist schwerer als Luft. Wenn aus dem Gerät Gas austritt, befindet sich die höchste Konzentration in Bodennähe. R290 (Propangas) ist geruchlos.

• Verwenden Sie den Luftentfeuchter niemals:

- In der Nähe von offenen Flammen (z. B. Zigarette, Kerze usw.) oder einer Wärmequelle (Ofen, heiße Lampe);
- In einer industriellen Umgebung mit der Gefahr einer Gas- und/oder Staubexplosion;
- Wo das Kabel leicht beschädigt oder einge-klemmt werden kann;
- Wenn Kinder unbeaufsichtigt anwesend sind;
- Wenn die Gefahr besteht, dass Flüssigkeit auf oder in das Gerät verschüttet wird;
- Wo das Gerät durch Chemikalien beschädigt werden kann.

Das Gerät ist NICHT zur Selbstreparatur geeignet.

Wenn ein Gasleck vermutet wird, lassen Sie dies von einem zertifizierten Servicetechniker untersuchen. Halten Sie sich dann von dem Gerät fern. Evakuieren Sie den Raum.

INSTALLATION (1)


• Vor der Inbetriebnahme

Ort

Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie Ihren Luftentfeuchter in einem geschlossenen Raum betreiben. Schließen Sie Türen und Fenster. Stellen Sie das Gerät in der Nähe einer Wand auf, frei von Hindernissen und frei von allem, was den Luftstrom (Einlass und Auslass) behindert.

Stand


Lassen Sie das Gerät nach dem Transport immer mindestens eine Stunde lang aufrecht stehen. Das Öl aus dem Kompressor kann dann von den Kühlspiralen zurück in den Kompressor fließen. Das Gerät muss aufrecht und waagerecht stehen.

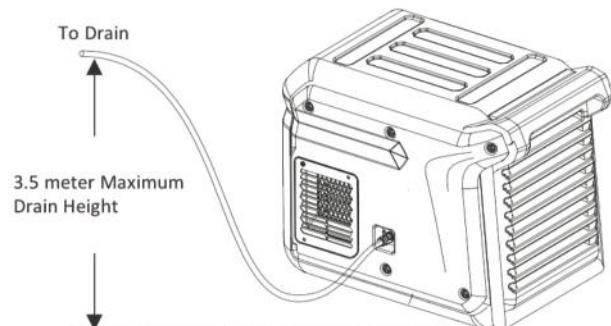

Anschluss Ablauchschlauch

Ihr Luftentfeuchter wird mit einem Ablauchschlauch geliefert. Der Schlauch kann mit einer Schnellkupplung am Gerät befestigt werden. Rollen Sie den Ablauchschlauch ab und legen Sie das Ende in ein Waschbecken, einen Abfluss, einen Eimer oder außerhalb des zu entfeuchtenden Bereichs, wo das Wasser gut ablaufen kann. Wenn Sie einen Eimer verwenden, leerden Sie den Eimer regelmäßig, damit er nicht überläuft.

PS: Rollen Sie den Ablauchschlauch immer vollständig ab. Platzieren Sie das Schlauchende niemals höher als 3,5 Meter. Prüfen Sie den Schlauch auf Knicke und Verstopfungen, damit das Kondenswasser ungehindert abfließen kann. Dadurch wird verhindert, dass die Pumpe undicht wird.

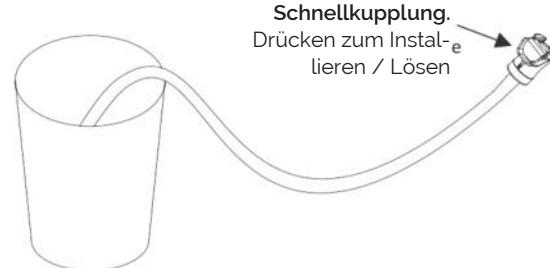


de

INSTALLATION (2)

• Installation eines zusätzlichen Schlauchs


Am Ausblasgitter kann optional ein externer Schlauch montiert werden. Dies kann bei bestimmten Trocknungsanforderungen sinnvoll sein.

- 1) Entfernen Sie die vier Schrauben des Luftauslassgitters.
- 2) Setzen Sie den mitgelieferten Adapter oben auf das Auslassgitter
- 3) Bringen Sie die vier Schrauben wieder an, die den Adapter und das Gitter halten.

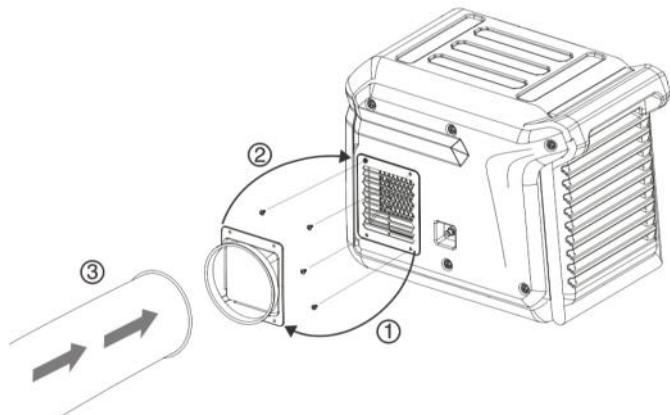

Das Netzkabel und der Abflussschlauch können mit Hilfe von Gurten einfach gesichert werden.

BEDIENUNG UND EINSTELLUNGEN

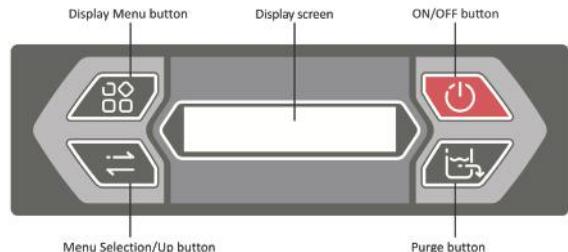

S E L F · D I A G N O S I S

S T A N D B Y
0 0 0 0 : 0 0



U N I T	O N	0 0 : 0 0
(0 0 %)		0 0 ° C 0 0 %

Bedienfeld

Menü / Anzeigebildschirm / Ein/Aus-Taste

Menüauswahl / Aufwärts-Taste / Pumpe

Hauptmenü - Anzeige

Stecker in eine geerdete Steckdose stecken.

Wenn das Gerät angeschlossen ist, wird der Diagnosevorgang gestartet und auf dem Display erscheint „self diagnosis“ (Selbstdiagnose).

Sobald das Gerät bereit ist, zeigt das Display „stand by“ an.

Gerät ein-/ausschalten

Drücken Sie die Taste „on/off“. Das Gerät startet, auf dem Display erscheint „unit on“.

Betriebszeit 00:00, Sollwert (00 %), aktuelle Temperatur 00 °C und aktuelle Luftfeuchte 00 %.

de



Wenn das Display „please wait comp delay“ mit einer Zahl dahinter anzeigt, ist der Kompressor-Verzögerungsschutz eingeschaltet und es wird ein Countdown von 180 auf 0 Sekunden durchgeführt. Danach startet das Gerät.



Purge (Entleeren)

Drücken Sie die Pumpentaste, das Gerät pumpt 50 Sekunden lang das Kondenswasser aus dem Behälter. Während des Gebrauchs pumpst die Pumpe den Behälter leer, wenn er voll ist. Dies dauert 90 Sekunden. Auf dem Bildschirm erscheint ein P in der oberen rechten Ecke.

Wichtig! Entleeren Sie den Tank, bevor Sie das Gerät bewegen!



Menü anzeigen

Durch Drücken der Menütaste werden die verschiedenen Einstellungen und Zustände des Luftentfeuchters auf dem Display angezeigt. Warten Sie 10 Sekunden, bis Sie wieder zum Hauptmenü zurückgelangen. Oder drücken Sie die Taste so lange, bis das Hauptmenü wieder angezeigt wird.



J O B H O U R S
R E S E T > 0 0 : 0 0

L I F E H O U R S
0 0 0 0 : 0 0

< I N L E T O U T L E T
0 0 ° C 0 0 % 0 0 ° C 0 0 %

Menüauswahl

Drücken Sie die Menüauswahltaste, um die Einstellung des „User Menu Display“ zu prüfen oder zu ändern. Die Taste client als „UP-Button“ (Aufwärts-Taste), um den eingestellten Wert des Vorgangs anzupassen.

Mit der Menütaste und der Menüauswahltaste können verschiedene Funktionen überprüft und eingestellt werden. Jedes Mal, wenn die Menütaste gedrückt wird, wird der nächste Parameter sichtbar. Wenn Sie bei dem Parameter angekommen sind, den Sie einstellen möchten, verwenden Sie die Menüauswahltaste, um den Parameter zu ändern. Der Pfeil in der oberen linken Ecke zeigt an, dass Einstellungen vorgenommen werden können.

Nach Drücken der Hauptmenütaste wird der eingestellte Wert gespeichert.

Betriebsstunden

Drücken Sie die Menüauswahltaste, um die Betriebsstunden auf 0 zurückzusetzen.

Maschinenstunden

„Life hours“ zeigt die Gesamtzahl der Maschinenstunden an. Dieser Wert kann nicht eingestellt werden.

Ein- und Auslasstemperatur

Das Display zeigt die aktuellen Temperaturen und die Luftfeuchtigkeit an.

de



< H U M I D I S T A T M O D E
O N > 5 5 %



< T E M P U N I T S
°C >

C O I L T E M P
0 0 ° C

C O M P R S S C U R R E N T
0 0 0 A

E 1	E 2	E 5	P
E 3	E 4	E C	

Luftfeuchte-Modus

Drücken Sie im „on“-Modus die Menüauswaltaste, um die gewünschte Luftfeuchtigkeit einzustellen. Die Optionen lauten 35%-40%-45%-50%-55%-60%-65%-70%-75%-80%-85%-90%. Wählen Sie den gewünschten Wert und warten Sie 5 Sekunden. Die Einstellung wird gespeichert.
CO auf dem Display bedeutet „kontinuierliche Entfeuchtung“.

Temp Units

Bei „Temp Units“ kann die Temperatur mit der Menüauswaltaste auf Celsius oder Fahrenheit eingestellt werden.

Coil Temp

Die Temperatur des Verdampfers wird angezeigt.

Comprss Current

Der Verbrauch in Ampere des Kompressors wird angezeigt. Wenn eine Messung nicht möglich ist, erscheint im Display „- - A“.

Code Message

Wenn die On-Board-Diagnose des Geräts ein Problem feststellt, zeigt das Gerät die Fehlermeldung an, siehe die Fehlermeldung auf der nächsten Seite.

FEHLERMELDUNGEN

Fehler	Anweisung
E1	Temperatursensor
E2	Einlass-Sensor
E3	Kühlanlage
E4	Pumpe
E5	Auslass-Sensor
EC	Stromstärkeschutz
D	Einfrierschutz
P	Entleeren des Behälters

de

REINIGUNG UND WARTUNG (1)

- **Wichtig! Trennen Sie das Gerät vor Reinigungs- oder Wartungsarbeiten immer von der Stromversorgung.**
 - Die Wartung darf nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
 - Das Gerät muss vom Netz getrennt werden, bevor die Abdeckungen entfernt werden.
 - Wenn das Gerät nicht in Betrieb ist, kann das Heizelement noch heiß sein.

● KÄLTEMITTEL R290 (nur UK und EU)

Die Kühlung wird durch die Verwendung des Kältemittels R290, ein natürlich vorkommendes Gas (Propan), in einem geschlossenen System erreicht. Da es leicht entflammbar ist, ist Vorsicht geboten: keine offene Flamme oder Wärmequelle in der Nähe des Geräts, Verwendung und Lagerung in einem Raum mit einer Grundfläche **von mindestens 10 m²**, jährliche Inspektion durch einen autorisierten Techniker, der das Kältemittel bei Bedarf nachfüllt.

● Reinigung des Filters

Um den Filter zu entfernen, lösen Sie zunächst die Schraube in der Mitte (z. B. mit einer Münze). Das Gerät verfügt über einen Einlassluftfilter, der regelmäßig überprüft und ggf. gereinigt werden sollte. Reinigen Sie ihn mit einem Staubsauger oder waschen Sie ihn ab. Die Filter müssen vor dem Wiedereinbau vollständig trocken sein.

WICHTIG! Betreiben Sie das Gerät niemals ohne Filter, da Staub den Betrieb beeinträchtigt.

● GEHÄUSE



Regelmäßig mit einem feuchten Tuch und einem milden Haushaltsreiniger abwischen.

REINIGUNG UND WARTUNG (2)

- **Wichtig! Trennen Sie das Gerät vor Reinigungs- oder Wartungsarbeiten immer von der Stromversorgung.**

Reinigen Sie regelmäßig den Filter, die Spiralen und alle Lüftungsgitter. Dies trägt zu einer guten Funktion bei.

- 1 Entfernen Sie den Schlauch an der Auslassseite (falls vorhanden).
- 2 Schrauben Sie die Seitenteile ab (6 Schrauben).
- 3 Nehmen Sie den Filter heraus und reinigen Sie ihn.
- 4 Entfernen Sie mit einem weichen, trockenen Tuch den Staub von den Platten.
- 5 Reinigen Sie das Innere vorsichtig mit einem Staubsauger, achten Sie darauf, empfindliche Teile nicht zu beschädigen.
- 6 Bringen Sie die Seitenteile in umgekehrter Reihenfolge an.

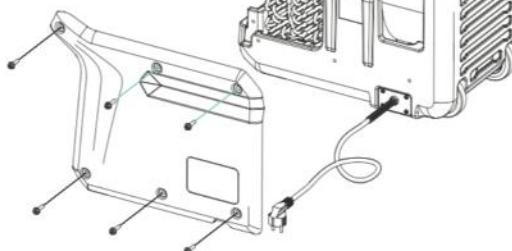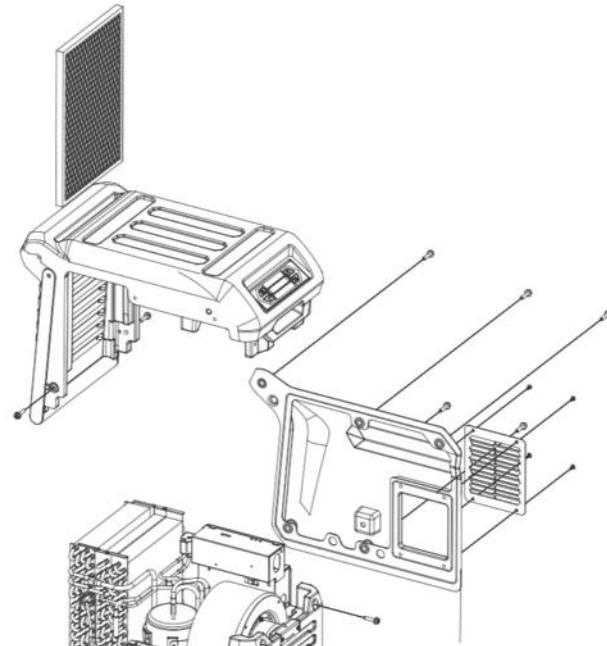

de

BEHEBUNG VON FEHLFUNKTIONEN

Fehler	Ursache	Lösung
Das Gerät ist während des Transports undicht.	Der Tank wurde vor dem Transport nicht entleert.	Entleeren Sie den Tank vor dem Transport.
Das Gerät funktioniert nicht.	Das Gerät hat keinen Strom. Das Gerät ist nicht eingeschaltet. Der Sollwert der Luftfeuchtigkeit ist erreicht.	Schließen Sie das Gerät an, prüfen Sie die Steckdose und das Gerät. Schalten Sie das Gerät ein. Wählen Sie CO (kontinuierliche Entfeuchtung), wenn eine weitere Entfeuchtung erforderlich ist.
Es befindet sich Wasser auf dem Boden.	Der Ablaufschlauch ist nicht richtig befestigt.	Befestigen Sie den Schlauch richtig.
Das Gerät entfeuchtet nur mäßig.	Die Temperatur im Raum ist zu niedrig. Türen und Fenster sind geöffnet. Das Gerät ist erst zu kurz eingeschaltet. Der Luftfilter, die Gitter und die Spiralen sind verschmutzt.	Erhöhen Sie die Temperatur. Schließen Sie alle Türen und Fenster. Lassen Sie das Gerät länger in Betrieb. Prüfen Sie den Filter und reinigen Sie alle Bauteile.

TECHNISCHE DATEN EPD100LGR

UK
EU

Entfeuchtungsleistung	50 L/day (35 °C RH90%)
	35 L/day (30 °C RH80%)
	20 L/day (27 °C RH60%)
Spannung/Frequenz	220-240V ~50Hz
Nennleistung	475 W
Nennstromstärke	2.1 A
Air Flow	330 m ³ /h
Geräuschpegel	55 dB (A)
Kältemittel	R290 / 0.135 kg
Betriebstemperatur	1 ~38 °C
Gewicht	22 kg
Abmessungen (B x H x T)	310 x 370 x 500 mm
Anschlusskabel	5 m
Kondenswasser-Ablaufschlauch	12 m



220-240 Volt (50 Hz) -
IEC 60309-Stecker
für UK und EU

Das Gerät muss elektrisch geerdet sein.

- Stecken Sie den dreipoligen Stecker des Netzkabels direkt in die entsprechende geerdete Steckdose ein.
- Nicht mit einem Adapter verwenden.



WANRUUNG: DAS GERÄT DARF NICHT IN EINEM RAUM MIT EINER BODENFLÄCHE VON WENIGER ALS 4 m² INSTALLIERT, BETRIEBEN UND GELAGERT WERDEN.

FEUER- UND STROMSCHLAGGEFAHR

- Halten Sie die Verkabelung und den Motor trocken.
- Nicht in stehendem Wasser betreiben.
- Wenn elektrische Komponenten nass werden, vor Gebrauch vollständig trocknen lassen.

Max. Saugdruck 2,5 MPa

Max. Austrittsdruck 4,5 MPa



Änderungen vorbehalten.

Déshumidificateur à compresseur



EPD100LGR

ECOR^{PRO}

• MODE D'EMPLOI

Déshumidificateur réfrigérant à faible teneur
en grain (Low Grain Refrigerant)

UK
EU



✓
RoHS



CE

CONTENTS • CONTENU • CONTENIDO • INHALT • INHOUD**● English en**

- Introduction
• How the unit works
• General and safety
• Installation
• Operation and settings
• Code message
• Cleaning and maintenance
• Trouble shooting
• Technical specifications

1-17**Deutsch de**

- Einführung
Funktionsweise des Geräts
Allgemeines und Sicherheit
Installation
Bedienung und Einstellungen
Fehlermeldungen
Reinigung und Wartung
Behebung von Fehlfunktionen
Technische Daten

18-34**Français fr**

- Introduction
Fonctionnement de l'appareil
Généralités et sécurité
Installation
Fonctionnement et réglages
Message de code
Nettoyage et entretien
Dépannage
Spécifications techniques

35-51**Español es**

- Introducción
Cómo funciona la unidad
Generalidades y seguridad
Instalación
Funcionamiento y ajustes
Mensaje de código
Limpieza y mantenimiento
Solución de problemas
Especificaciones técnicas

52-68**Nederlands nl**

- Introductie
Hoe het apparaat werkt
Algemeen en veiligheid
Installatie
Gebruik en instellingen
Codes
Schoonmaken en onderhoud
Verhelpen van storingen
Technische gegevens


69-85

DÉSHUMIDIFICATEUR INDUSTRIEL

● EPD100LGR (Low Grain Refrigerant)

Attention :

Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser votre appareil.

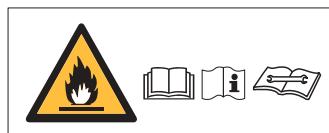

● Merci !

Merci d'avoir choisi le déshumidificateur ECOR PRO, un déshumidificateur puissant adapté à un usage professionnel.

Depuis plus de 50 ans, nous sommes spécialisés à la fois dans le traitement de l'air et dans la production et le développement de déshumidificateurs et de climatiseurs mobiles.

Nos produits de haute qualité prennent en compte les derniers développements technologiques et sont spécialement conçus pour obtenir un climat intérieur plus propre et plus agréable. Pour vous assurer de tirer le meilleur parti de toutes les fonctionnalités, nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel. Conservez les instructions dans un endroit sûr et à portée de main, afin de pouvoir vous y référer ultérieurement si nécessaire.

● Consignes de sécurité

Pour des raisons de sécurité, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant de mettre votre appareil en service.

L'appareil est destiné à une utilisation professionnelle, uniquement par du personnel qualifié. Les personnes qui ne sont pas familiarisées avec cet appareil ne doivent pas l'utiliser.

● Vérifiez la tension du réseau à l'aide de la plaque signalétique.

Le déshumidificateur est adapté à un usage intérieur uniquement avec une prise électrique mise à la terre, tension 220-240V (50Hz) pour l'Europe.

UK
EU

ECOR^{PRO}
www.ecor-pro.com

Industrial Dehumidifier

Serial Number

Model	EPD100LGR	Power Supply	220-240V~50Hz
Water Removal	50L/day (35°C RH95%) 35L/day (30°C RH80%) 20L/day (27°C RH60%)	Rated Power	475W
Refrigerant	R290/0.135kg	Rated Current	2.1A
Max Suction Pressure	2.5MPa	Operating Range	1~38°C
Max Discharge Pressure	4.5MPa	Net Weight	22.0 kg

Unit must be electrically grounded.

- Insert 3-prong plug on power cord directly into matching grounded receptacle.
- Do not use with an adaptor.



Made in
P.R.C.



WARNING: APPLIANCE SHALL NOT BE INSTALLED, NOT OPERATED AND NOT STORED IN A ROOM WITH A FLOOR AREA LESS THAN 10 M²

FIRE AND ELECTRIC SHOCK HAZARD

- Keep wiring and cables dry.
- Do not operate in standing water.
- If electrical components become wet, allow to dry completely before using.



fr

FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

- Un ventilateur aspire l'air humide dans l'appareil. Après avoir traversé le filtre, où les particules de poussière sont retenues, l'air est refroidi par une batterie de refroidissement. La vapeur d'eau contenue dans l'air se condense en eau, qui est évacuée par un tuyau de vidange. L'air plus sec est ensuite chauffé à l'aide d'un échangeur de chaleur puis ré-insufflé par le ventilateur dans la pièce.

Description des composants

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. boîtier | 6. évacuation |
| 2. plaquette signalétique | 7. drain de condensation |
| 3. câble | 8. poignée/levier |
| 4. roues | 9. entrée d'air |
| 5. panneau de contrôle | 10. filtre |

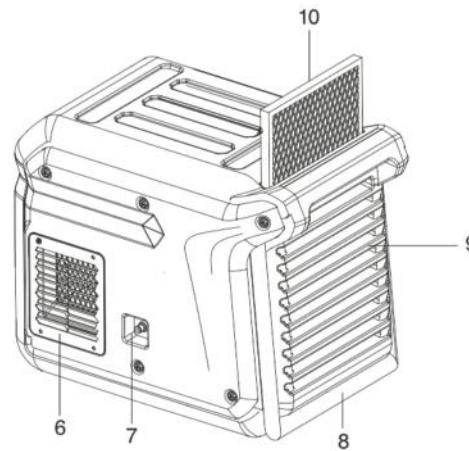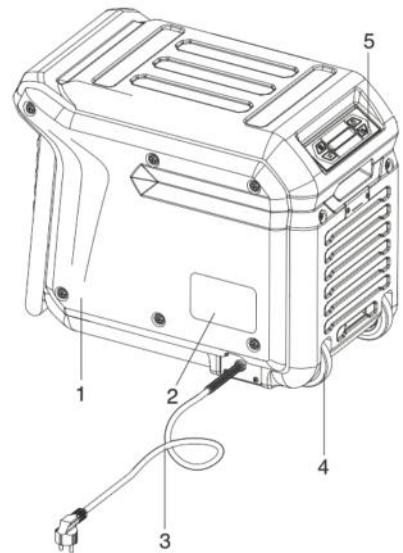

GÉNÉRALITÉS ET SÉCURITÉ (1)

- L'installation doit être entièrement conforme aux réglementations, dispositions et normes locales.
Veuillez noter que le déshumidificateur doit être en position verticale pendant au moins une heure avant d'être utilisé.
 - Le déshumidificateur doit toujours être débranché lorsqu'il n'est pas utilisé.
 - Tenez les enfants éloignés de l'appareil.
 - L'entretien et les réparations ne doivent être effectués que par du personnel certifié, sans quoi la garantie sera annulée.
 - Ce déshumidificateur est un appareil sûr (CE). Toutefois, comme pour tout appareil électrique, il convient de faire preuve de prudence.
- Le réfrigérant R290, respectueux de l'environnement, se trouve dans un circuit fermé ; il est hautement inflammable. Attention ! Aucune flamme nue ou source de chaleur ne doit se trouver à proximité de l'appareil dans la même pièce. Le circuit de refroidissement fermé ne doit pas être ouvert. Seul un personnel qualifié, formé, certifié et habitué à utiliser des réfrigérants inflammables peut effectuer l'entretien.
Voir l'avertissement page suivante.

- - Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer ou de nettoyer l'une de ses pièces.
 - Ne nettoyez jamais le déshumidificateur en le vaporisant d'eau ou en l'immergeant dans l'eau.
 - Ne couvrez pas et n'insérez rien dans les ouvertures du déshumidificateur.
 - Installez l'appareil uniquement dans un endroit conforme à son indice de protection IP.

 Ne branchez JAMAIS l'appareil à l'aide d'une rallonge. Si vous ne disposez pas d'une prise de courant appropriée avec mise à la terre, faites-la installer par un professionnel certifié.

- La fiche doit toujours être facilement accessible lorsque l'appareil est branché.

Important : l'appareil DOIT toujours être relié à la terre. Si l'alimentation n'est pas reliée à la terre, ne branchez pas l'appareil.

 **Avertissement ! N'utilisez jamais l'appareil si le câble ou la fiche est endommagé(e). En cas de dommage, faites remplacer le câble par un professionnel agréé afin d'éviter tout danger et tout accident.**

fr

GÉNÉRALITÉS ET SÉCURITÉ (2)

● ATTENTON AU RÉFRIGÉRANT R290 ! (UK et EU)

UK
EU

Le réfrigérant R290 est un gaz naturel inflammable et ne doit être utilisé que par du personnel certifié. Une fuite de réfrigérant peut provoquer un incendie ou une explosion, n'effectuez donc JAMAIS de réparations sur l'unité vous-même ! **Stockez, installez et utilisez le déshumidificateur dans des pièces d'une superficie d'au moins 4 m².**

Le R290 est plus lourd que l'air. En cas de fuite de gaz, la concentration la plus élevée se trouve près du sol. Le R290 (gaz propane) est inodore.

● N'UTILISEZ JAMAIS LE DÉSHUMIDIFICATEUR :

- Près d'une flamme nue (cigarette, bougie, etc.) ou d'une source de chaleur (poêle, lampe chaude).
- Dans un environnement industriel avec un risque d'explosion de gaz et/ou de poussières
- À un endroit où le câble peut être facilement endommagé ou bloqué
- Si des enfants sont présents sans surveillance
- En cas de risque de déversement de liquide sur ou dans l'appareil
- Où l'appareil peut être endommagé par des produits chimiques

L'appareil ne doit PAS être réparé par des bricoleurs amateurs.

Si vous soupçonnez une fuite de gaz, faites appel à un technicien certifié. Alors ne vous approchez pas de l'appareil. Évacuez la pièce.

INSTALLATION (1)


● Avant la mise en service

Emplacement

Pour de meilleurs résultats, faites fonctionner votre déshumidificateur dans un espace fermé. Fermez les portes et les fenêtres. Placez l'appareil près d'un mur, sans obstacles et sans rien qui puisse obstruer le flux d'air (entrée et sortie).

Position

Après avoir transporté l'appareil, laissez-le toujours en position verticale pendant au moins une heure. L'huile du compresseur peut alors retourner dans le compresseur à partir des serpentins de refroidissement. L'unité doit être verticale et de niveau.

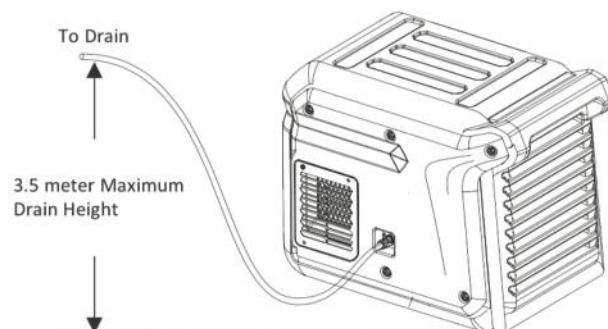


41

● Raccordement du tuyau de vidange

Votre déshumidificateur est livré avec un tuyau de vidange. Le tuyau peut être fixé à l'appareil à l'aide d'un raccord rapide. Déroulez le tuyau d'évacuation et placez l'extrémité dans un évier, un drain, un seau ou à l'extérieur de la zone à déshumidifier où l'eau peut s'écouler correctement. Si vous utilisez un seau, videz-le régulièrement pour éviter tout débordement.

NIB. Déroulez toujours complètement le tuyau de vidange. Ne placez jamais l'embout à plus de 3,5 mètres de hauteur. Vérifiez que le tuyau n'est pas plié ou obstrué afin que l'eau de condensation ne soit pas gênée dans son écoulement. Cela empêche la pompe de fuir.

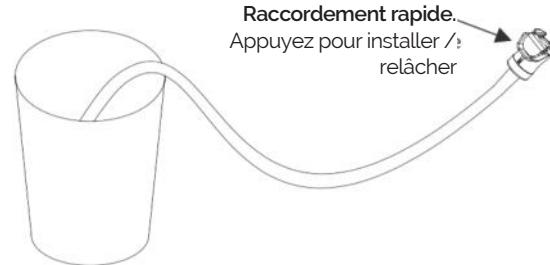


fr

INSTALLATION (2)

● Installation d'un tuyau supplémentaire


Un tuyau externe peut être monté en option sur la sortie d'air. Cela peut être utile pour certains besoins de séchage.

- 1) Retirez les quatre vis de la grille de sortie d'air.
- 2) Placez l'adaptateur fourni sur le dessus de la grille de sortie d'air.
- 3) Replacez les quatre vis pour maintenir l'adaptateur et la grille.

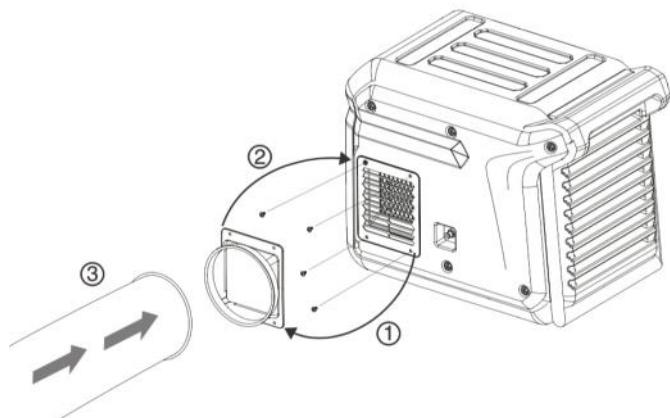

Des sangles peuvent être utilisées pour fixer facilement le cordon d'alimentation et le tuyau de vidange.

FONCTIONNEMENT ET RÉGLAGES

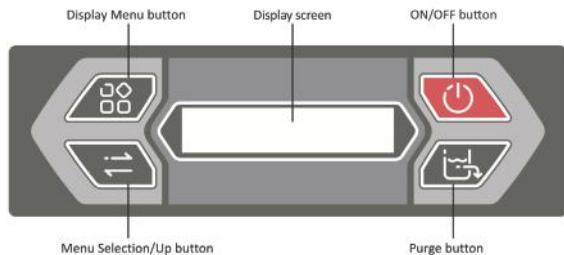

S E L F · D I A G N O S I S

S T A N D B Y
0 0 0 0 : 0 0



U N I T	O N	0 0 : 0 0
(0 0 %)		0 0 ° C 0 0 %

Panneau de contrôle

Menu / Écran d'affichage / Touche marche/arrêt

Sélection du menu /Up Bouton de pompe

Menu principal - affichage

Branchez sur une prise de courant avec mise à la terre

Lorsque l'appareil est connecté, la procédure de diagnostic est lancée. L'écran affiche « self diagnosis ».

Lorsque l'appareil est prêt, l'écran affiche « stand by ».

Mise en marche/arrêt de l'appareil

Appuyez sur le bouton « on/off ». L'appareil démarre, l'écran affiche « unit on ».

Heure de fonctionnement 00:00, valeur paramétrée (00%), température actuelle 00 °C et humidité actuelle 00%

fr



Si l'écran affiche « please wait comp delay » suivi par un chiffre, la protection contre le retard du compresseur est activée. Le compte à rebours de 180 à 0 secondes est lancé. Ensuite, l'appareil démarre.



Purge

Appuyez sur le bouton de la pompe et l'unité pompera la condensation hors du réservoir pendant 50 secondes.

Pendant l'utilisation, la pompe vide le réservoir lorsqu'il est plein, ce qui prendra 90 secondes.

À l'écran, un P apparaît dans le coin supérieur droit.

Attention ! Videz le réservoir avant de déplacer l'appareil !



Menu d'affichage

En appuyant sur la touche menu, les différents réglages et conditions du déshumidificateur s'affichent à l'écran. Attendez 10 secondes pour revenir au menu principal, ou continuez à appuyer sur le bouton jusqu'à ce que le menu principal réapparaisse.



J O B H O U R S
R E S E T > 0 0 : 0 0

L I F E H O U R S
0 0 0 0 : 0 0

< I N L E T O U T L E T
0 0 ° C 0 0 % 0 0 ° C 0 0 %

Sélection du menu

Appuyez sur la touche de sélection du menu pour vérifier ou modifier le réglage du « User Menu Display ». Le bouton agit comme un « bouton UP » pour régler la valeur paramétrée de l'opération.

Le bouton de menu et le bouton de sélection de menu permettent de vérifier et de régler diverses fonctions. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton Menu, le paramètre suivant devient visible. Une fois que vous êtes arrivé au paramètre que vous souhaitez régler, utilisez le bouton de sélection du menu pour régler le paramètre désiré. La flèche dans le coin supérieur gauche indique les ajustements qui peuvent être effectués. Après avoir appuyé sur le bouton du menu principal, la valeur réglée est enregistrée.

Horaires de travail

Appuyez sur le bouton Menu pour remettre les heures de fonctionnement à 0.

Heures machine

« Life hours » indique le nombre total d'heures de fonctionnement de la machine. Cette valeur ne peut pas être ajustée.

Température entrante et sortante

L'écran affiche la température et l'humidité actuelles

fr



< H U M I D I S T A T M O D E
O N > 5 5 %



< T E M P U N I T S
°C >

C O I L T E M P
0 0 ° C

C O M P R S S C U R R E N T
0 ° 0 A

E 1 E 2 E 5 P
E 3 E 4 E C

Mode humidité

En mode « on », appuyez sur la touche de sélection du menu pour régler l'humidité souhaitée.

Les options sont 35%-40%-45%-50%-55%-60%-65%-70%-75%-80%-85%-90%. Sélectionnez la valeur souhaitée et attendez 5 secondes. Le réglage est enregistré. « CO » signifie une déshumidification continue.

Unités de température

Dans « Temp Units », la température peut être réglée sur Celsius ou Fahrenheit à l'aide du bouton de sélection du menu.

Coil Temp

La température de l'évaporateur est affichée.

Comprss Current

La consommation en Ampères du compresseur est indiquée. Si une mesure n'est pas possible, l'écran indiquera « - - A ».

Code Message

Le Code Message indique qu'un problème a été détecté. L'appareil indique le code, voir le tableau.

CODE MESSAGE

Code	Explication
E1	Capteur de température
E2	Capteur d'entrée
E3	Système de refroidissement
E4	Pompe
E5	Capteur de sortie
EC	Protection contre l'ampéragé
D	Protection contre le gel
P	Vider le réservoir

fr

NETTOYAGE ET ENTRETIEN (1)

- **Attention! Débranchez toujours l'alimentation électrique avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien.**
 - L'entretien ne doit être effectué que par du personnel qualifié
 - L'appareil doit être débranché du secteur avant de retirer les couvercles.
 - Si l'appareil ne fonctionne pas, l'élément chauffant peut être encore chaud.

RÉFRIGÉRANT R290 (UK/EU)

Le refroidissement est obtenu en utilisant le réfrigérant R290, un gaz naturel - le propane - dans un système fermé. Comme il est hautement inflammable, faites attention : pas de flamme nue ou de source de chaleur à proximité de l'appareil, utilisation et stockage dans une pièce d'une surface au sol d'au moins 10 m², contrôle annuel par un technicien agréé qui fera l'appoint de réfrigérant si nécessaire.

● Nettoyage du filtre

Pour retirer le filtre, desserrez d'abord la vis du milieu (par exemple avec une pièce de monnaie). L'appareil est équipé d'un filtre à air d'entrée, qui doit être contrôlé périodiquement vérifié et nettoyé si nécessaire. Nettoyez-le avec un aspirateur ou lavez-le. Les filtres doivent être complètement secs avant de les remplacer.

ATTENTION : ne faites jamais fonctionner l'appareil sans filtre, car la poussière affecterait son fonctionnement de manière négative.

● Boîtier



Essuyez régulièrement avec un chiffon humide en utilisant un nettoyant ménager doux.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN (2)

- **Attention! Débranchez toujours l'alimentation électrique avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien.**

Maintenez le filtre, les serpentins et toutes les grilles propres pour contribuer à un bon fonctionnement.

- 1 Retirez le tuyau côté refoulement (si présent)
- 2 Dévissez les panneaux latéraux (6 vis)
- 3 Retirez le filtre et nettoyez-le.
- 4 Retirez la poussière des panneaux à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- 5 Nettoyez soigneusement l'intérieur avec un aspirateur, en prenant garde d'endommager les parties délicates.
- 6 Fixez les panneaux latéraux dans l'ordre inverse.

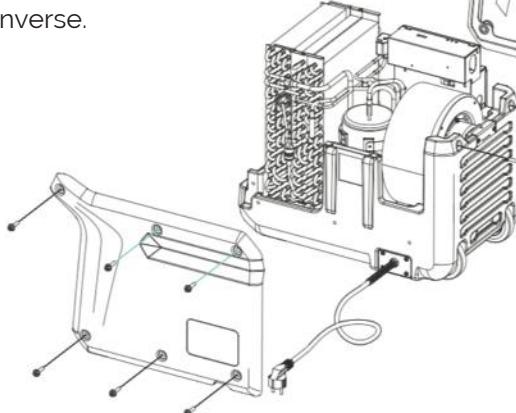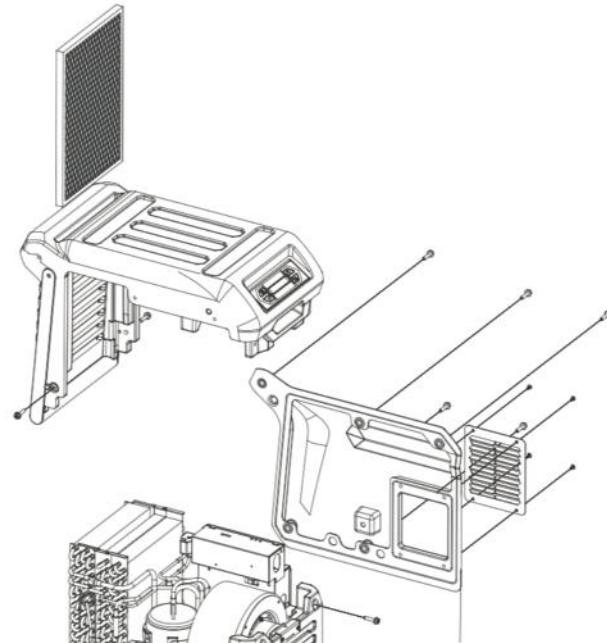

fr

DÉPANNAGE

Erreur	Cause	Solution
L'appareil fuit lorsqu'il est transporté	La citerne n'a pas été vidée pour le transport	Vider le réservoir avant le transport
L'appareil ne fonctionne pas.	L'appareil n'est pas alimenté	Branchez l'appareil, vérifiez la prise et l'appareil
	L'appareil n'est pas allumé	Allumez l'appareil indiqué
	La valeur paramétrée de l'humidité a été atteinte	Selectionnez CO (déshumidification continue) si une déshumidification supplémentaire est nécessaire
De l'eau sur le sol	Le tuyau de vidange n'est pas correctement fixé	Fixez le tuyau correctement
L'appareil déshumidifie modérément	La température de la pièce est trop basse	Augmentez la température
	Les portes et les fenêtres sont ouvertes	Fermez toutes les portes et fenêtres
	L'appareil est resté allumé trop peu de temps	Laissez l'appareil faire son travail plus longtemps
	Le filtre à air, les grilles et les serpentins sont sales	Vérifiez le filtre et nettoyez le tout

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES EPD100LGR

UK
EU

Capacité de déshumidification	50 L/day (35 °C RH90%)
	35 L/day (30 °C RH80%)
	20 L/day (27 °C RH60%)
Tension/ fréquence	220-240V ~50Hz
Puissance nominale	475 W
Intensité de courant nominale	2.1 A
Air Flow	330 m ³ /h
Niveau sonore	55 dB (A)
Réfrigérant	R290 / 0.135 kg
Température de service	1 ~38 °C
Poids	22 kg
Dimensions (L x H x P)	310 x 370 x 500 mm
Câble de branchement	5 m
Tuyau de drainage	12 m



220-240 Volt (50 Hz) -
fiche **IEC 60309**
pour le Royaume-Uni et l'Union
européenne

L'appareil doit être mis à la terre

- Insérez la fiche à 3 broches du cordon d'alimentation directement dans la prise de terre correspondante. directement dans la prise de courant correspondante mise à la terre.
- Ne pas utiliser avec un adaptateur.



**AVERTISSEMENT : L'APPAREIL DOIT ÊTRE INSTALLÉ,
NON OPÉRÉ ET NON STOCKÉ DANS UNE PIÈCE DONT
LA SURFACE AU SOL EST INFÉRIEURE À 4 M².**

RISQUE D'INCENDIE ET D'ÉLECTROCUTION

- Gardez le câblage et le moteur au sec.
- Ne pas faire fonctionner dans de l'eau stagnante.
- Si les composants électriques sont mouillés, laissez-les sécher complètement avant de les utiliser.

Pression d'aspiration max. 2,5 MPa

Pression de refoulement max. 4,5 MPa



Sous réserve de modifications

Deshumidificador de compresor



EPD100LGR

ECOR^{PRO}

• MANUAL DE USUARIO

Deshumidificador de bajo grano refrigerante
(Low Grain Refrigerant)

UK
EU



✓
RoHS



CE

CONTENTS • CONTENU • CONTENIDO • INHALT • INHOUD**● English en**

- Introduction
• How the unit works
• General and safety
• Installation
• Operation and settings
• Code message
• Cleaning and maintenance
• Trouble shooting
• Technical specifications

1-17**Deutsch de**

- Einführung
Funktionsweise des Geräts
Allgemeines und Sicherheit
Installation
Bedienung und Einstellungen
Fehlermeldungen
Reinigung und Wartung
Behebung von Fehlfunktionen
Technische Daten

18-34**Français fr**

- Introduction
Fonctionnement de l'appareil
Généralités et sécurité
Installation
Fonctionnement et réglages
Message de code
Nettoyage et entretien
Dépannage
Spécifications techniques

35-51**Español es**

- Introducción
Cómo funciona la unidad
Generalidades y seguridad
Instalación
Funcionamiento y ajustes
Mensaje de código
Limpieza y mantenimiento
Solución de problemas
Especificaciones técnicas

52-68**Nederlands nl**

- Introductie
Hoe het apparaat werkt
Algemeen en veiligheid
Installatie
Gebruik en instellingen
Codes
Schoonmaken en onderhoud
Verhelpen van storingen
Technische gegevens

69-85

DESHUMIDIFICADOR INDUSTRIAL

● EPD100LGR (Low Grain Refrigerant)

iAdvertencia! Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el dispositivo.



● iGracias!

Muchas gracias por elegir el deshumidificador ECOR PRO. Es un potente deshumidificador adecuado para un uso profesional.

Desde hace más de 50 años, nos hemos especializado tanto en el tratamiento del aire como en la producción y el desarrollo de deshumidificadores y acondicionadores de aire móviles.

Nuestros productos de alta calidad se fabrican de acuerdo con los últimos avances tecnológicos y están especialmente diseñados para conseguir un clima interior limpio, mejor y más agradable.

Para aprovechar al máximo todas las funciones del dispositivo, le recomendamos que lea atentamente este manual.

Guarde las instrucciones en un lugar seguro y al alcance de la mano, para poder consultarlas posteriormente si fuese necesario..

● Instrucciones de seguridad

Por razones de seguridad, lea atentamente estas instrucciones antes de empezar a utilizar el dispositivo. El dispositivo está destinado a un uso profesional, exclusivamente por personal cualificado. Las personas que no estén familiarizadas con el dispositivo no deben utilizarlo.

● Compruebe la tensión de red en la placa descriptiva del producto. El deshumidificador es apto para su uso en interiores únicamente con una toma de corriente con conexión a tierra, con un voltaje de 220-240V (50Hz) para Europa.

UK
EU

ECOR^{pro}
www.ecor-pro.com

Industrial Dehumidifier

Serial Number

Model	EPD100LGR	Power Supply	220-240V~50Hz
Water Removal	50L/day (35°C RH95%) 35L/day (30°C RH80%) 20L/day (27°C RH60%)	Rated Power	475W
Refrigerant	R290/0.135kg	Rated Current	2.1A
Max Suction Pressure	2.5MPa	Operating Range	1~38°C
Max Discharge Pressure	4.5MPa	Net Weight	22.0 kg

Unit must be electrically grounded.

- Insert 3-prong plug on power cord directly into matching grounded receptacle.
- Do not use with an adaptor.



FIRE AND ELECTRIC SHOCK HAZARD

- Keep wiring and cables dry.
- Do not operate in standing water.
- If electrical components become wet, allow to dry completely before using.





es

COMO FUNCIONA

- Un ventilador giratorio introduce el aire húmedo en el dispositivo. Tras pasar por el filtro, las partículas de polvo quedan atrapadas y el aire es enfriado por una bobina de refrigeración. El vapor de agua del aire se condensa en agua, que se descarga a través de una manguera de descarga. A continuación, el aire más seco se calienta por medio de un intercambiador de calor y por el ventilador de la habitación.

Descripción de las piezas

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. carcasa | 6. salida de aire |
| 2. placa descriptiva | 7. salida del agua |
| 3. cable | 8. mango/palanca |
| 4. ruedas | 9. toma de aire |
| 5. panel de control | 10. filtro |

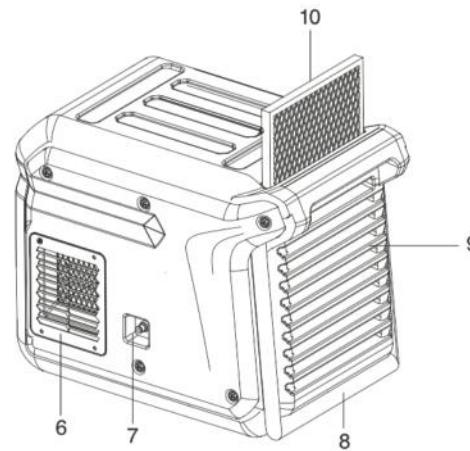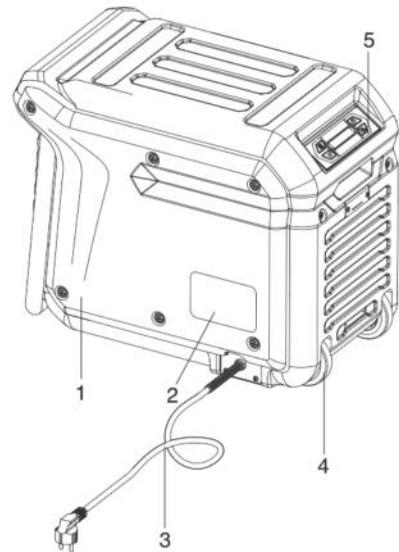

INSTRUCCIONES GENERALES Y DE SEGURIDAD (1)

- La instalación debe cumplir íntegramente las normativas, las disposiciones y los estándares locales. **Tenga en cuenta que el deshumidificador debe haber estado en posición vertical durante al menos 1 hora antes de su uso.**

- Cuando no esté utilizando el deshumidificador, desconéctelo siempre del enchufe.
- Mantenga el dispositivo alejado de los niños.
- El mantenimiento y las reparaciones solo deben ser realizados por personal certificado. De lo contrario, la garantía quedará anulada irrevocablemente.
- Este deshumidificador es un dispositivo seguro (CE). Sin embargo, como con cualquier dispositivo eléctrico, debe tener cuidado.

Este deshumidificador es un dispositivo seguro (CE). Sin embargo, como con cualquier dispositivo eléctrico, debe tener cuidado. El refrigerante R290, respetuoso con el medio ambiente, se encuentra en un circuito cerrado; es altamente inflamable.

iTenga en cuenta lo siguiente! No debe haber llamas ni fuentes de calor cerca del dispositivo en la misma habitación. El circuito de refrigeración cerrado no debe abrirse. Solo el personal cualificado, formado, certificado y acostumbrado a utilizar refrigerantes inflamables puede llevar a cabo el mantenimiento.

- Desenchufe siempre el dispositivo antes de limpiarlo o de limpiar cualquiera de sus partes.
- Nunca limpie el deshumidificador rociándolo o sumergiéndolo en agua.
- No cubra ni introduzca nada en las aberturas del deshumidificador.
- Instale el dispositivo únicamente en un área que cumpla con su clasificación IP.



NUNCA conecte el dispositivo con ayuda de un cable de extensión. Si no dispone de una toma de corriente con toma de tierra adecuada, encargue su instalación a un profesional certificado.

- El enchufe debe ser siempre fácilmente accesible cuando el dispositivo esté enchufado.
Importante: El dispositivo DEBE estar conectado a tierra siempre. Si la fuente de alimentación no estuviese conectada a tierra, no conecte el dispositivo en ningún caso



Advertencia! No utilice nunca el dispositivo si el cable o el enchufe estuviesen dañados. Si el cable estuviese dañado, deje que un profesional cualificado lo reemplace para evitar peligros y accidentes.

es

INSTRUCCIONES GENERALES Y DE SEGURIDAD (2)

● ¡ADVERTENCIA SOBRE EL REFRIGERANTE R290 !

UK
EU

El refrigerante R290 es un gas natural inflamable y solo debe ser utilizado por personal certificado. Las fugas de refrigerante pueden provocar incendios y explosiones, por lo que NUNCA debe trabajar en el dispositivo usted mismo. **Almacene, instale y utilice el deshumidificador en habitaciones con una superficie mínima de 4 m².**

El R290 es más pesado que el aire. Si el dispositivo tuviese una fuga de gas, la mayor concentración se encontrará cerca del suelo. El R290 (gas propano) es inodoro.

● No utilice nunca el deshumidificador:

- Cerca de llamas abiertas (como un cigarrillo, una vela, etc.) o de una fuente de calor (estufa, lámpara caliente).
- En un entorno industrial con riesgo de explosión de gas y/o polvo
- Donde el cable pueda sufrir daños o quedar atrapado fácilmente
- Si hubiese niños presentes sin supervisión
- Si hubiese riesgo de que se derrame líquido sobre o dentro del dispositivo
- Donde el dispositivo pueda sufrir daños por productos químicos

El dispositivo NO es apto para reparaciones de bricolaje.

Si se sospecha que haya una fuga de gas, encargue que un ingeniero de servicio certificado lo investigue. En tal caso, aléjese del dispositivo. Evacúe la habitación.

INSTALACIÓN (1)


● Antes de la puesta en marcha

Lugar

Para obtener los mejores resultados, utilice el deshumidificador en un espacio cerrado. Cierra las puertas y las ventanas. Coloque el dispositivo cerca de una pared, libre de obstáculos y sin nada que obstruya el flujo de aire (entrada y salida).

Posición


Después de transportar el dispositivo, déjelo siempre en posición vertical durante al menos una hora. Así, el aceite del compresor podrá volver a fluir hacia el compresor desde las bobinas de refrigeración. El dispositivo debe estar en posición vertical y nivelada.

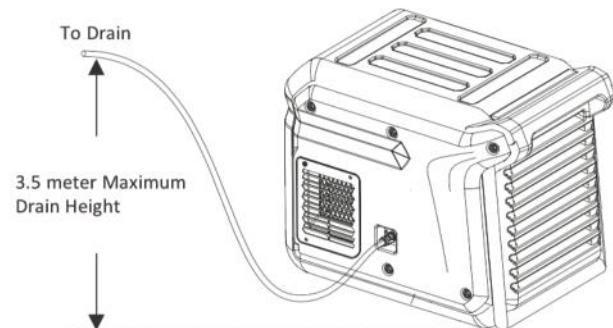

● Conexión de la manguera de descarga

Su deshumidificador se suministra con una manguera de descarga. La manguera puede acoplarse al dispositivo con un conector rápido. Desenrolle la manguera de descarga y coloque el extremo en un fregadero, un desagüe, un cubo o fuera de la zona a deshumidificar, donde el agua pueda drenar correctamente. Si utiliza un cubo, vacíelo regularmente para que no se desborde.

Nota: Desenrolle siempre completamente la manguera de descarga. Nunca coloque la punta a más de 3,5 metros de altura. Compruebe que la manguera no esté doblada ni obstruida para que el agua de condensación no se vea obstruida en su flujo. Esto evitará que la bomba tenga fugas.

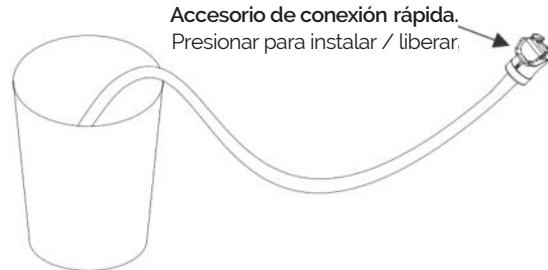


es

INSTALACIÓN (2)

● Instalación de una manguera adicional


Opcionalmente se puede montar una manguera externa en la salida de aire. Esto puede ser útil para determinadas necesidades de secado.

- 1) Retire los cuatro tornillos de la rejilla de salida de aire
- 2) Coloque el adaptador suministrado en la parte superior de la rejilla de salida
- 3) Vuelva a colocar los cuatro tornillos para sujetar el adaptador y la rejilla

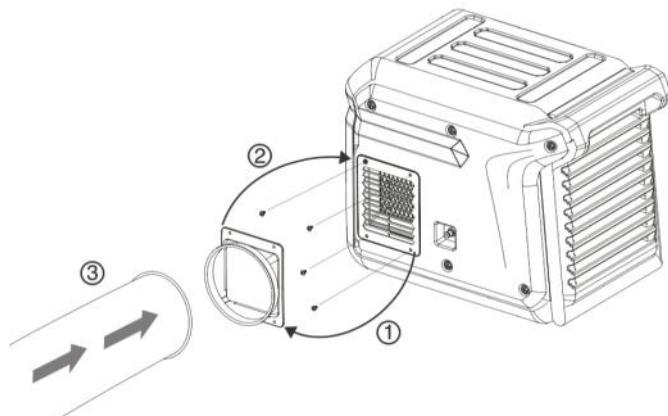

Se pueden utilizar correas para asegurar fácilmente el cable de alimentación y la manguera de drenaje.

FUNCIONAMIENTO Y AJUSTES

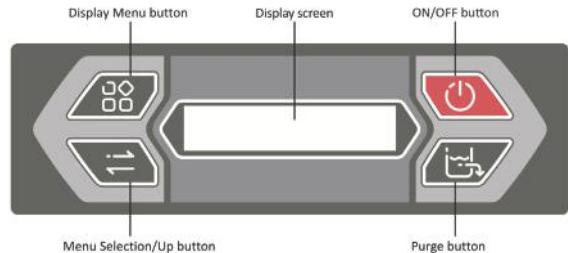

S E L F · D I A G N O S I S

S T A N D B Y
0 0 0 0 : 0 0



U N I T	O N	0 0 : 0 0
(0 0 %)		0 0 ° C 0 0 %

Panel de control

Menú / Pantalla de visualización / Botón de encendido/apagado

Selección de menú / Arriba Botón de la bomba

Menú principal – pantalla

Enchúfelo en una toma de corriente con conexión a tierra.

Cuando el dispositivo esté conectado, inicie el procedimiento de diagnóstico. La pantalla mostrará "self diagnosis".

Cuando el dispositivo esté listo, la pantalla mostrará "stand by".

Encendido y apagado del dispositivo

Pulse el botón "on/off". El dispositivo se pondrá en marcha y la pantalla mostrará "unidad encendida".

Tiempo de funcionamiento 00:00, valor ajustado (00%), temperatura actual 00°C y humedad actual 00%

es



Si la pantalla muestra "please wait comp delay" con un número detrás, la protección de retraso del compresor está activada. Empezará una cuenta atrás de 180 a 0 segundos. Después, el dispositivo se pondrá en marcha.



Purga

Pulse el botón de la bomba y el dispositivo bombeará la condensación del depósito durante 50 segundos.

Durante el uso, la bomba vacía el depósito cuando está lleno. Esto toma 90 segundos.
En la pantalla aparecerá una P en la esquina superior derecha.

Atención: ¡Vacíe el tanque antes de mover el dispositivo!



Menú de la pantalla

Al pulsar el botón de menú, aparecerán en la pantalla los diferentes ajustes y condiciones del deshumidificador. Espere 10 segundos para volver al menú principal, o mantenga pulsado el botón hasta que vuelva a aparecer el menú principal.



J O B H O U R S
R E S E T > 0 0 : 0 0

L I F E H O U R S
0 0 0 0 : 0 0

< I N L E T O U T L E T
0 0 ° C 0 0 % 0 0 ° C 0 0 %

Selección de menú

Pulse el botón de selección de menú para comprobar o cambiar el "User Menu Display", la configuración de usuario. El botón funciona como un "botón UP" para ajustar el valor configurado de la operación.

Ajustes de uso en pantalla

Con el botón de menú y el botón de selección de menú pueden comprobarse y ajustarse diversas funciones. Cada vez que se pulsa el botón de Menú, se hace visible el siguiente parámetro. Una vez que haya llegado al parámetro que desea ajustar, utilice el botón Menú para ajustar el parámetro en cuestión. La flecha en la esquina superior izquierda indica que pueden realizarse ajustes. Tras pulsar el botón del menú principal, el valor configurado se guardará.

Horas de funcionamiento

Pulse el botón de menú para poner a cero las horas de funcionamiento.

Horas de la máquina

"Life hours" muestra el número total de horas de la máquina. Este valor no puede ajustarse.

Temperatura de entrada y salida

La pantalla muestra la temperatura y la humedad actuales

es



< H U M I D I S T A T M O D E
O N > 5 5 %



< T E M P U N I T S
°C >

C O I L T E M P
0 0 ° C

C O M P R S S C U R R E N T
0 ° 0 A

E 1 E 2 E 5 P
E 3 E 4 E C

Modo de humedad

Durante el modo "on", pulse el botón de selección del menú para ajustar la humedad deseada.

Las opciones son 35%-40%-45%-50%-55%-60%-65%-70%-75%-80%-85%-90%. Seleccione el valor deseado y espere 5 segundos. El ajuste seleccionado se guardará. "CO" en la pantalla significa deshumidificación continua.

Unidades de temperatura

En "Temp Units" puede ajustarse la temperatura en grados Celsius o Fahrenheit mediante el botón de selección del menú.

Temperatura de la bobina

Se muestra la temperatura del evaporador.

Corriente del compresor

Se indica el consumo en amperios del compresor. Si no es posible realizar una medición, aparecerá "-- A" en la pantalla

Mensaje de código

El mensaje de código ("Code Message") indica cuando se detecta un problema. El dispositivo indica el código, véase la tabla.

CÓDIGO DE MENSAJE

Código	Explicación
E1	Sensor de temperatura
E2	Sensor de entrada
E3	Sistema de refrigeración
E4	Bomba
E5	Sensor de salida
EC	Protección de intensidad
D	Protección contra la congelación
P	Vaciar el depósito

es

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO (1)

- **¡Atención! Desconecte siempre de la red eléctrica antes de limpiar o realizar tareas de mantenimiento.**
 - El mantenimiento solo puede ser realizado por personal cualificado.
 - El dispositivo debe ser desconectado de la red eléctrica antes de retirar las cubiertas.
 - Aunque el dispositivo no esté en funcionamiento, el elemento de calefacción aún puede estar caliente.
- **REFRIGERANTE R290 (UK/EU)**

La refrigeración se lleva a cabo utilizando el refrigerante R290, un gas natural – propano – en un sistema cerrado. Dado que es altamente inflamable, debe tener cuidado: no debe haber llamas abiertas ni fuentes de calor cerca del dispositivo, utilícelo y almacénelo en una habitación con una superficie mínima de 4 m² y lleve a cabo **una inspección anual por un técnico autorizado, que rellenará el refrigerante si fuese necesario.**

● Limpieza del filtro

Para retirar el filtro, afloje primero el tornillo del centro (por ejemplo, con una moneda). El dispositivo tiene un filtro de aire de entrada que debe ser revisado periódicamente y limpiado si fuese necesario. Límpielo con una aspiradora o lávelo. Los filtros deben estar completamente secos antes de sustituirlos.

ATENCIÓN: Nunca ponga en marcha el dispositivo sin un filtro, ya que el polvo afectará negativamente a su funcionamiento.

● Carcasa



Límpiala regularmente con un paño húmedo, utilizando un producto de limpieza doméstico suave.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO (2)

- **iAtención! Desconecte siempre de la red eléctrica antes de limpiar o realizar tareas de mantenimiento.**

Mantenga limpios el filtro, las bobinas y todas las rejillas. Esto contribuirá a un buen funcionamiento.

- 1 Retire la manguera en el lado de descarga (si está instalada)
- 2 Desenrosque los paneles laterales (6 tornillos)
- 3 Saque el filtro y límpielo.
- 4 Elimine el polvo de los paneles con un paño suave y seco.
- 5 Limpie cuidadosamente el interior con una aspiradora, teniendo cuidado de no dañar las partes delicadas.
- 6 Coloque los paneles laterales en el orden inverso.

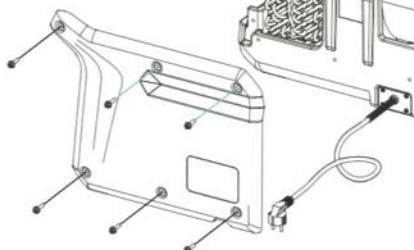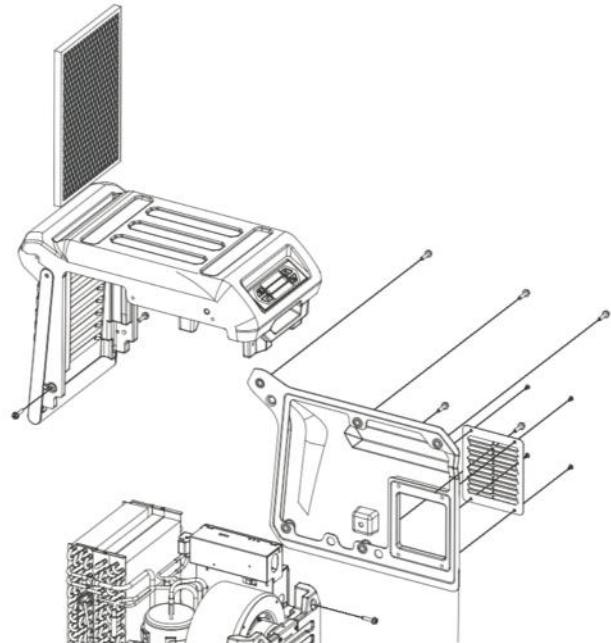

es

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Fallo	Causa	Solución
El dispositivo tiene fugas cuando se transporta	El depósito no se ha vaciado antes del transporte	Vacie el depósito antes del transporte
El dispositivo no funciona	El dispositivo no recibe energía	Enchufe el dispositivo, compruebe la toma de corriente y el dispositivo
	El dispositivo no está encendido	Encienda el dispositivo
	Se ha alcanzado el valor configurado de humedad	Seleccione "CO" (deshumidificación continua) si se requiere más deshumidificación
Agua en el suelo	La manguera de descarga no está colocada correctamente	Coloque la manguera correctamente
El dispositivo deshumidifica moderadamente	La temperatura de la habitación es demasiado baja	Aumente la temperatura
	Las puertas y ventanas están abiertas	Cierre todas las puertas y ventanas
	El dispositivo ha estado encendido durante un tiempo demasiado corto	Deje el dispositivo en marcha durante más tiempo
	El filtro de aire, las rejillas y las bobinas están sucias	Compruebe el filtro y límpie todo

ESPECIFICACIONES EPD100LGR

UK
EU

Capacidad de deshumidificación	50 L/day (35 °C RH90%)
	35 L/day (30 °C RH80%)
	20 L/day (27 °C RH60%)
Tensión/ frecuencia	220-240V ~50Hz
Potencia nominal	475 W
Corriente nominal	2.1 A
Air Flow	330 m ³ /h
Nivel de ruido	55 dB (A)
Refrigerante	R290 / 0.135 kg
Temperatura de servicio	1 ~38 °C
Peso	22 kg
Dimensiones (An x Al x P)	310 x 370 x 500 mm
Cable de conexión	5 m
Manguera de descarga	12 m



220-240 voltios (50 Hz) -
Enchufe IEC 60309
para el Reino Unido y la UE

El aparato debe estar conectado a tierra

- Inserte la clavija de 3 puntas del cable de alimentación directamente en la toma de corriente con conexión a tierra correspondiente.
- No lo utilice con un adaptador.



ADVERTENCIA: EL APARATO NO DEBE INSTALARSE, OPERARSE NI ALMACENARSE EN UNA HABITACIÓN CON UN ESPACIO DE PISO INFERIOR A 4 m².

PELIGRO DE INCENDIO Y DESCARGA ELÉCTRICA

- Mantenga el cableado y el motor secos.
- No lo haga funcionar en agua estancada.
- Si los componentes eléctricos se mojan, deje que se sequen completamente antes de utilizarlo.

Presión máxima de aspiración 2,5 MPa
Máx. Presión de descarga 4,5 MPa



Sujeto a modificaciones.

INDUSTRIELE LUCHTONTVOCHTIGER



EPD100LGR

ECOR^{PRO}

GEBRUIKSAANWIJZING

Luchtontvochtiger met laag koelmiddel
gebruik (Low Grain Refrigerant)

UK
EU



✓
RoHS



CE

CONTENTS • CONTENU • CONTENIDO • INHALT • INHOUD

● English **en**

- Introduction
- How the unit works
- General and safety
- Installation
- Operation and settings
- Code message
- Cleaning and maintenance
- Trouble shooting
- Technical specifications

1-17

Deutsch **de**

- Einführung
- Funktionsweise des Geräts
- Allgemeines und Sicherheit
- Installation
- Bedienung und Einstellungen
- Fehlermeldungen
- Reinigung und Wartung
- Behebung von Fehlfunktionen
- Technische Daten

18-34

Français **fr**

- Introduction
- Fonctionnement de l'appareil
- Généralités et sécurité
- Installation
- Fonctionnement et réglages
- Message de code
- Nettoyage et entretien
- Dépannage
- Spécifications techniques

35-51

Español **es**

- Introducción
- Cómo funciona la unidad
- Generalidades y seguridad
- Instalación
- Funcionamiento y ajustes
- Mensaje de código
- Limpieza y mantenimiento
- Solución de problemas
- Especificaciones técnicas

52-68

Nederlands **nl**

- Introductie
- Hoe het apparaat werkt
- Algemeen en veiligheid
- Installatie
- Gebruik en instellingen
- Codes
- Schoonmaken en onderhoud
- Verhelpen van storingen
- Technische gegevens

69-85




INDUSTRIËLE LUCHTONTVOCHTIGER

- **EPD100LGR** (Low Grain refrigerant)

Zeer geschikt voor de bouwsector.

Lees zorgvuldig de gebruikershandleiding voordat u uw apparaat gebruikt.

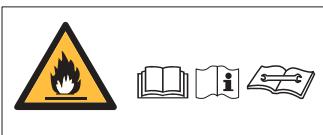

- Dank u!

Hartelijk dank dat u de ECOR PRO luchtontvochtiger hebt gekozen. Het is een krachtige luchtontvochtiger geschikt voor professioneel gebruik.

Al meer dan 50 jaar zijn wij gespecialiseerd op het gebied van zowel luchtbehandeling als van productie en ontwikkeling van luchtontvochtigers en mobiele airconditioners.

Onze kwaliteitsproducten worden geproduceerd volgens de nieuwste technologische ontwikkelingen en zijn speciaal ontworpen om een zuiver, beter en aangenamer binnenklimaat te realiseren.

Om ervoor te zorgen dat u optimaal profijt hebt van alle mogelijkheden is het raadzaam deze gebruiks-aanwijzing zorgvuldig te lezen. Bewaar de instructies goed en binnen handbereik, zodat u ze desgewenst op een later tijdstip nog eens kunt raadplegen.

Veiligheidsinstructies

Om veiligheidsredenen moet u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen, voordat u uw apparaat in gebruik neemt. Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik door gekwalificeerd personeel. Personen die niet vertrouwd zijn met dit apparaat moeten het niet gebruiken.

- Controleer de netspanning met het typeplaatje. De luchtontvochtiger is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis in combinatie met een geaard stopcontact, aansluitspanning 220–240 Volt (50 Hz) voor Europa.

UK
EU

ECOR^{pro}
www.ecor-pro.com

Industrial Dehumidifier

Serial Number

Model	EPD100LGR	Power Supply	220-240V~50Hz
Water Removal	50L/day (35°C RH95%) 35L/day (30°C RH80%) 20L/day (27°C RH60%)	Rated Power	475W
Refrigerant	R290/0.135kg	Rated Current	2.1A
Max Suction Pressure	2.5MPa	Operating Range	1~38°C
Max Discharge Pressure	4.5MPa	Net Weight	22.0 kg

Unit must be electrically grounded.

- Insert 3-prong plug on power cord directly into matching grounded receptacle.
- Do not use with an adaptor.



WARNING: APPLIANCE SHALL NOT BE INSTALLED, NOT OPERATED AND NOT STORED IN A ROOM WITH A FLOOR AREA LESS THAN 10 M²

FIRE AND ELECTRIC SHOCK HAZARD

- Keep wiring and cables dry.
- Do not operate in standing water.
- If electrical components become wet, allow to dry completely before using.



nl

HOE HET APPARAAT WERKT

- Door een draaiende ventilator wordt vochtige lucht in het apparaat gezogen. Na het passeren van het filter, waardoor stofdeeltjes worden tegengehouden, wordt de lucht door een koel-spiraal afgekoeld. De waterdamp in de lucht condenseert tot water dat via een afvoerslang wordt afgevoerd. De drogere lucht wordt daarna verwarmd met behulp van een warmtewisselaar en door de ventilator in de ruimte teruggeblazen.

Beschrijving onderdelen

- | | |
|-------------------|------------------------|
| 1 behuizing | 6 uitblaas droge lucht |
| 2 typeplaatje | 7 condenswater afvoer |
| 3 snoer | 8 handgreep/hendel |
| 4 wielen | 9 luchtinlaat |
| 5 controle paneel | 10 filter |

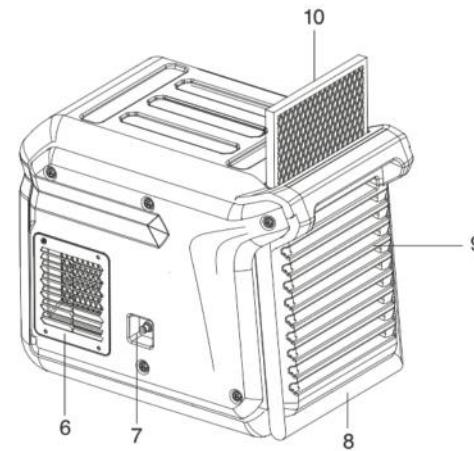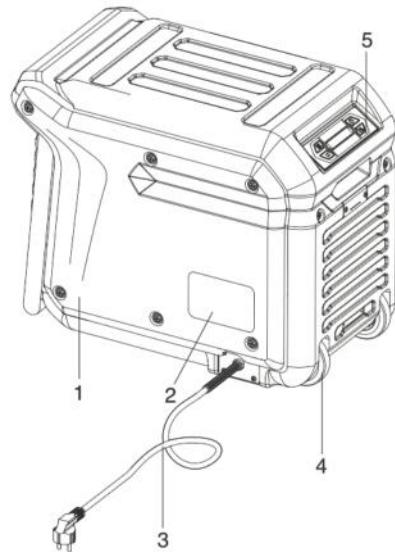

ALGEMEEN EN VEILIGHEID (1)

- De installatie moet volledig in overeenstemming zijn met de ter plaatse geldende voorschriften, bepalingen en normen.

Let op: vóór de ingebruikname moet deze luchtontvochtiger minimaal 1 uur rechttop hebben gestaan.

- Als u de luchtontvochtiger niet gebruikt, haal dan altijd de stekker uit het stopcontact.
- Houdt kinderen buiten het bereik van het apparaat.
- Onderhoud en reparaties dienen uitsluitend door gecertificeerd personeel worden uitgevoerd. De garantie vervalt anders onherroepelijk.
- Deze luchtontvochtiger is een veilig apparaat (CE). Toch dient u, zoals bij ieder elektrisch apparaat, voorzichtig te zijn.

Het milieuvriendelijke koelmiddel R290 zit in een gesloten circuit; het is licht ontvlambaar. Neem dit in acht! Geen open vuur of warmtebronnen in de nabijheid van het apparaat in dezelfde ruimte. Het gesloten koelcircuit mag niet worden geopend. Uitsluitend kundig personeel, opgeleid, gecertificeerd en gewend met het gebruik van brandgevaarlijke koelmiddelen mag onderhoud uitvoeren.

- Haal altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat het apparaat of een onderdeel ervan wordt gereinigd.
- Reinig de luchtontvochtiger nooit door het apparaat met water te besproeien of in water te dompelen.
- Dek de openingen van de luchtontvochter niet af en steek er niets in.
- Plaats het apparaat uitsluitend in een ruimte die in overeenstemming is met de IP-klasse.



Sluit het apparaat NOOIT aan met behulp van een verlengsnoer. Is een geschikt geaard stopcontact niet aanwezig, laat dit dan installeren door een gecertificeerd vakman.

- De stekker moet altijd makkelijk toegankelijk zijn als het apparaat is aangesloten.

Belangrijk: Het apparaat MOET altijd geaard worden aangesloten. Als de stroomvoorziening niet is geaard, mag u het apparaat absoluut niet aansluiten.



Waarschuwing! Gebruik het apparaat nooit als het snoer of de stekker is beschadigd. Laat het snoer, als het is beschadigd, vervangen door een erkende vakman om gevaar en ongelukken te voorkomen.

nl

ALGEMEEN EN VEILIGHEID (2)

UK
EU

● Waarschuwing voor koelmiddel R290!

Het R290 koelmiddel is een ontvlambaar natuurlijk gas en mag uitsluitend door gecertificeerd personeel worden gebruikt. Lekkend koelmiddel kan brand en explosie veroorzaken, knutsel daarom NOoit zelf aan het apparaat! **Bewaar, installeer en gebruik de ontvochtiger in ruimten met tenminste 4 m² vloeroppervlak.**

R290 is zwaarder dan lucht. Als het apparaat gas lekt, is de hoogste concentratie bij de vloer. R290 (propaangas) is reukloos.

● Gebruik de luchtontvochtiger nooit:

- In de buurt van open vuur (zoals sigaret, kaars e.d.) of een warmtebron (kachel, hete lamp)
- In een industriële omgeving met gas- en/of stofexplosie risico
- Daar waar het snoer gemakkelijk beschadigd of bekneld kan raken
- Als kinderen zonder toezicht aanwezig zijn
- Als het risico bestaat dat vloeistof op of in het apparaat valt
- Daar waar het apparaat door chemicaliën beschadigd kan worden

Het apparaat is NIET geschikt voor doe-het-zelf reparatie.

Laat bij het vermoeden van een gaslek een gecertificeerde service engineer onderzoek doen. Blijf dan uit de buurt van het apparaat. Evacueer de ruimte.

INSTALLATIE (1)


• Voor de ingebruikname

Plaats

Laat voor het beste resultaat uw luchtontvochtiger werken in een gesloten ruimte. Sluit deuren en ramen. Zet het apparaat bij een muur, vrij van obstakels en vrij van zaken die de luchtstromen (aan- en afvoer) blokkeren.

Stand

Laat altijd na transport het apparaat minimaal een uur rechtop staan. Olie van de compressor kan dan vanuit de koelspiralen weer in de compressor terugvloeien. Het apparaat moet rechtop staan en waterpas.

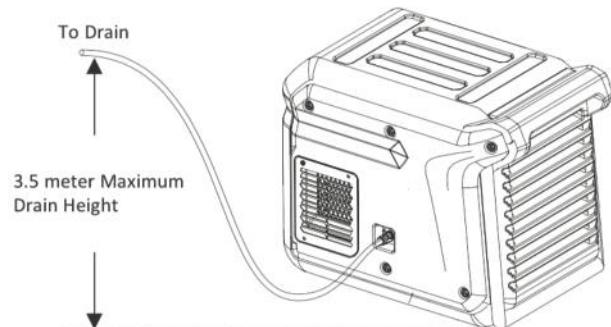

• Aansluiting afvoerslang

De luchtontvochtiger wordt geleverd met een afvoerslang. De slang kan met een snelkoppeling worden bevestigd aan het apparaat. Rol de afvoerslang uit en plaats het uiteinde in een gootsteen, afvoer, emmer of buiten de te ontvochtigen ruimte, waar het water goed kan wegstromen. Bij het gebruik van een emmer, de emmer regelmatig legen, zodat deze niet overloopt.

N.B. Rol de afvoerslang altijd geheel uit. Plaats het uiteinde nooit hoger dan 3,5 meter. Check de slang op knikken en obstakels, zodat het condenswater in de doorstroom niet wordt belemmerd. Dit voorkomt lekkage van de pomp.




nl

INSTALLATIE (2)

• Installatie van extra slang / droge luchtauitlaat


Optioneel kan een externe slang op het uitblaasrooster worden gemonteerd. Dit kan nuttig zijn voor bepaalde droogbehoeften.

- 1) Verwijder de vier schroeven van het luchtauitlaatrooster
- 2) Plaats de meegeleverde adapter bovenop het uitblaasrooster
- 3) Plaats de vier schroeven terug om de adapter en het rooster vast te zetten

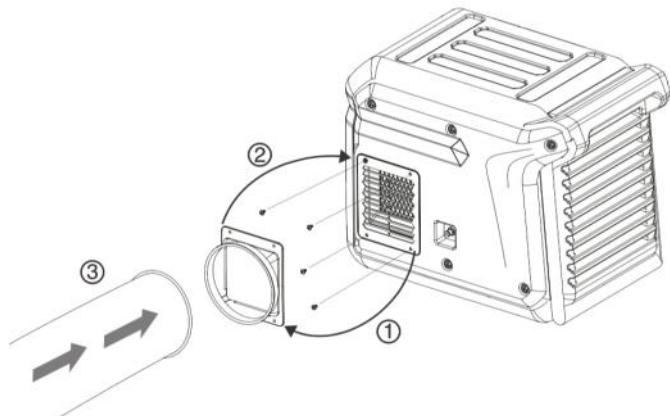

Met riempjes kunnen het elektriciteitssnoer en afvoerslang gemakkelijk worden vastgezet.

GEBRUIK EN INSTELLINGEN

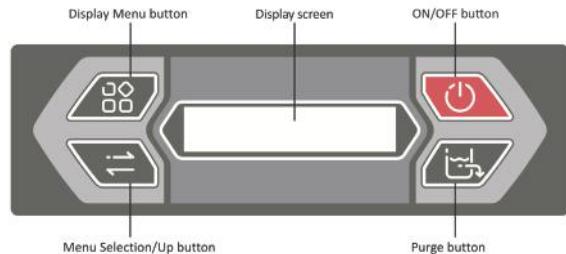

S E L F · D I A G N O S I S

S T A N D B Y
0 0 0 0 : 0 0



U N I T	O N	0 0 : 0 0
(0 0 %)		0 0 ° C 0 0 %

Controlepaneel

Menu – Display scherm – On/off knop

Menu selectie / Up – Pomp knop

Hoofd Menu – display

Steek stekker in een geaard stopcontact

Als het apparaat is aangesloten, start het de diagnose procedure. Op de display staat "self diagnosis".

Als het apparaat gereed is laat de display "stand by" zien.

Aan/uitschakelen van het apparaat

Druk op de "on/off" knop. Het apparaat start, op de display verschijnt "unit on".

Werktijd 00:00, ingestelde waarde (00%), huidige temperatuur 00 °C en huidige luchtvochtigheid 00%

nl



Staat er op het scherm "please wait comp delay" met een nummer erachter, dan is de compressor vertragingsbeveiliging ingeschakeld. Er wordt afggeteld van 180 naar 0 seconden. Na afloop start het apparaat.



Purge

Druk op de pompknop en het apparaat pompt 50 seconden het condenswater uit het reservoir.

Tijdens het gebruik, pompt de pomp het reservoir leeg als dit vol is. Dit duurt 90 seconden.

Op het scherm verschijnt in de rechterbovenhoek een P.



Let op! Pomp het reservoir leeg, voordat het apparaat wordt verplaatst!



Display Menu

Door op de menuknop te drukken, verschijnen op het display de verschillende instellingen en condities van de luchtontvochtiger. Wacht 10 seconden om weer op het hoofdmenu te komen. Of blijf drukken op de knop, totdat het hoofdmenu weer verschijnt.



nl



J O B H O U R S
R E S E T > 0 0 : 0 0

L I F E H O U R S
0 0 0 0 : 0 0

< I N L E T O U T L E T
0 0 ° C 0 0 % 0 0 ° C 0 0 %

Menu selectie

Druk op de menuselectie knop om de instelling te checken of te veranderen van het "User Menu Display", de gebruiksinstellingen. De knop fungeert als een "UP button" om de ingestelde waarde aan te passen.

Met de MENU knop en de MENU SELECTIE knop kunnen verschillende functies worden gecheckt en ingesteld. Iedere keer dat de MENUknop wordt ingedrukt, wordt de volgende parameter zichtbaar. Aangekomen bij de parameter die aangepast moet worden, kan die met de MENUSELECTIEknop worden ingesteld. De pijl linksboven geeft aan dat er kan worden aangepast. Na een druk op de hoofdmenuknop wordt de ingestelde waarde opgeslagen.

Werkuren

Druk op de menuselectiekноп om de werkuren naar 0 te resetten.

Machine-uren

"Life hours"toont het totaal aantal machine-uren. Deze waarde kan niet worden aangepast.

Inkomende en uitgaande temperatuur

Op de display zijn de actuele temperaturen en luchtvochtigheid zichtbaar.

nl



< H U M I D I S T A T M O D E
O N > 5 5 %



< T E M P U N I T S
°C >



C O I L T E M P
0 0 ° C



C O M P R S S C U R R E N T
0 ° 0 A



E 1	E 2	E 5	P
E 3	E 4	E C	

Luchtvochtigheid

Druk tijdens de "on" mode op de menuselectieknop om de gewenste luchtvochtigheid in te stellen. De mogelijkheden zijn 35%-40%-45%-50%-55%-60%-65%-70%-75%-80%-85%-90%. Kies de gewenste waarde en wacht 5 seconden.

De instelling wordt opgeslagen.

CO op de display betekent continue ontvochtigen.

Temp units

Bij "Temp Units" kan met de menuselectieknop de temperatuur naar Celsius of Fahrenheit worden ingesteld.

Coil Temp

De temperatuur van de verdamper wordt weergegeven.

Comprss current

Het verbruik in ampère van de compressor wordt aangegeven. Is een meting niet mogelijk, dan verschijnt er op de display "--A".

Code Message

Code Message (foutmelding) geeft aan als er een probleem wordt gedetecteerd. Het apparaat geeft de code aan, zie tabel.

CODES

Code	Verklaring
E1	Temperatuursensor probleem
E2	Inlaat sensor probleem
E3	Koelsysteem probleem
E4	Pomp probleem
E5	Uitlaat sensor probleem
EC	Stroomsterkte beveiliging
D	Beveiliging bevriezing
P	Probleem leegpompen reservoir

nl

SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD (1)

● Let op! Haal altijd de stekker uit het stopcontact voor reiniging of onderhoud.

- Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel
- Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat de afdekkingen worden verwijderd.
- Als het apparaat niet draait, kan het verwarmings-element nog steeds heet zijn.

● KOELMIDDEL R290 (UK/EU)

De koeling wordt verkregen door gebruik te maken van het koelmiddel R290, een natuurlijk gas – propaan – in een gesloten systeem. Omdat het licht ontvlambaar is voorzichtigheid geboden: geen open vuur of warmtebron in de buurt van het apparaat, gebruik en opslag in een ruimte met een vloeroppervlak van tenminste 10 m², **jaarlijkse controle door een geautoriseerde vakman, die zo nodig de hoeveelheid koelmiddel bijvult.**

● Filter schoonmaken

Om het filter uit te nemen eerst de schroef in het midden met losdraaien (bijvoorbeeld met een muntstuk).

Het apparaat heeft een inlaatluchtfilter, dat periodiek moet worden gecontroleerd en indien nodig gereinigd.

Reinig met een stofzuiger of was het schoon. Filters moet goed droog zijn alvorens terug te plaatsen.

LET OP: Laat het apparaat nooit draaien zonder filter, stof zal de werking nadelijk beïnvloeden.

● Behuizing



Veeg regelmatig schoon met een vochtige doek met een mild huishoudelijk reinigingsmiddel.

SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD (2)

- **Let op! Haal altijd de stekker uit het stopcontact voor reiniging of onderhoud.**

Houd het filter, de spiralen en alle roosters schoon.
Dit draagt bij aan een goede werking.

- 1 Verwijder de slang bij de uitblaasopening (indien gemonteerd)
- 2 Schroef de zijpanelen los (6 schroeven)
- 3 Neem het filter uit en maak dit schoon.
- 4 Verwijder stof met een zachte droge doek van de panelen.
- 5 Maak met een stofzuiger de binnenzijde voorzichtig schoon, pas op voor beschadigingen van tere delen.
- 6 Bevestig de zijpanelen in omgekeerde volgorde.

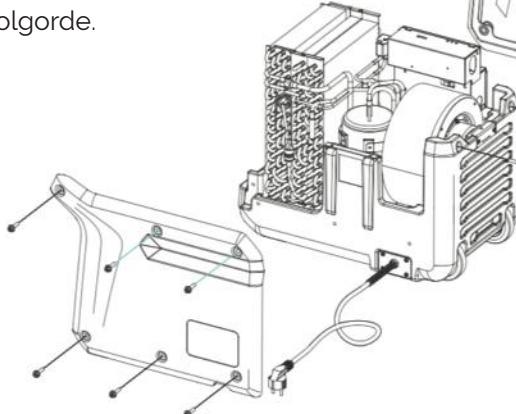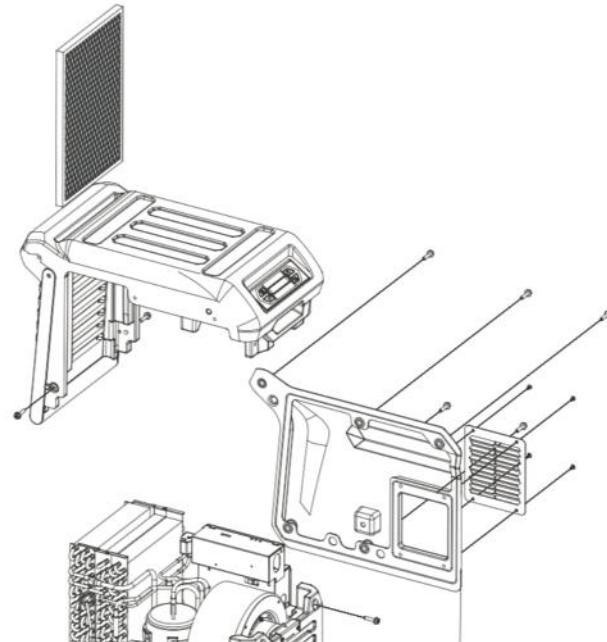

nl

VERHELPEN VAN STORINGEN

Fout	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat lekt als het wordt verplaatst.	Het reservoir is niet leeggepompt.	Reservoir leegpompen voor het verplaatsen.
Apparaat werkt niet.	<ul style="list-style-type: none">- Het apparaat krijgt geen stroom.- Het apparaat staat niet aan.- De ingestelde waarde van de luchtvochtigheid is bereikt.	<ul style="list-style-type: none">- Sluit het apparaat aan, controleer het stopcontact en het apparaat.- Zet het apparaat aan.- Kies voor CO (conitue ontvochtigen) als er nog verder ontvochtigd moet worden
Water op de vloer.	De afvoerslang is niet goed bevestigd.	Bevestig de slang goed.
Het apparaat ontvochtigt matig.	<ul style="list-style-type: none">- De temperatuur in de ruimte is te laag.- Deuren en ramen zijn open.- Het apparaat staat nog te kort aan.- Het luchtfILTER, de roosters en de spiralen zijn vuil.	<ul style="list-style-type: none">- Verhoog de temperatuur.- Sluit alle deuren en ramen.- Laat het apparaat langer zijn werk doen.- Controleer het filter en maak alles goed schoon.

nl

TECHNISCHE GEGEVENS EPD10

UK
EU

Ontvochtigingscapaciteit	50 L/day (35 °C RH90%)
	35 L/day (30 °C RH80%)
	20 L/day (27 °C RH60%)
Voeding	220-240V ~50Hz
Vermogen	475 W
Stroomsterkte	2.1 A
Luchtverplaatsing	330 m ³ /h
Geluidsniveau	55 dB (A)
Koelvloeistof	R290 / 0.135 kg
Werkzame temperatuur	1 ~38 °C
Netto gewicht	22 kg
Afmetingen (B x H x D)	310 x 370 x 500 mm
Lengte snoer	5 m
Lengte afvoerslang	12 m



220-240 Volt (50 Hz)
IEC 60309 stekker
voor UK en EU

Het apparaat moet elektrisch geaard zijn.

- Steek de 3-polige stekker van het netsnoer direct in het bijbehorende geaarde stopcontact.
- Niet gebruiken met een verlengsnoer of adapter.



WAARSCHUWING:

**HET APPARAAT DIENT TE WORDEN GEPLAATST,
GEBRUIKT EN IN TE WORDEN OPGESLAGEN IN EEN
KAMER MET EEN VLOEROPPERVLAK GROTER
DAN 4 m²!**

GEVAAR VOOR BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN

- Houd de bedrading en de motor droog.
- Niet gebruiken in plassen of water.
- Als elektrische onderdelen nat worden, volledig laten drogen voor gebruik.

Max. aanzuigdruk 2,5 MPa
Max. afvoerdruk 4,5 MPa



Wijzigingen voorbehouden.







ECOR PRO

Ref.: 2021-12 PM EP2129

Subject to modifications · Sous réserve de modifications · Sujeto a modificaciones · Änderungen vorbehalten · Wijzigingen voorbehouden..

www.ecor-pro.com

End of the period of use

Waste electrical equipment must not be disposed of in normal household waste. Take this product to your local recycling centre for proper disposal.

Fin de la période d'utilisation

Les déchets d'équipements électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux. Apportez ce produit à votre centre de recyclage local pour une élimination appropriée.

Fin del periodo de uso

Los residuos de equipos eléctricos no deben eliminarse con la basura doméstica normal. Lleve este producto a su centro de reciclaje local para su correcta eliminación.

Ende der Nutzungszeit

Elektroaltgeräte dürfen nicht in den normalen Hausmüll geben werden. Bringen Sie dieses Produkt zu Ihrem örtlichen Recyclingzentrum, damit es ordnungsgemäß entsorgt wird.

Einde van de gebruikspériode

Afgedankte elektrische apparatuur mag niet samen met het normale huisvuil worden weggegooid. Breng dit product naar uw plaatselijke recyclingcentrum voor correcte verwijdering.

